



## รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน

**Design and Installation of Electrical System for Office Buildings**

โดย

นางสาวงามลักษณ์ ทองเงิน 5904200003

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า (152-499)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หัวข้อโครงการ                    การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน  
Design and Installation of Electrical System for Office Buildings  
รายชื่อผู้จัดทำ                    นางสาวมลักษณ์ ทองเงิน 5904200003  
ภาควิชา                                วิศวกรรมไฟฟ้า  
อาจารย์ที่ปรึกษา                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์


อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561


คณะกรรมการการสอบโครงการ



 ..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์)

 ..... พนักงานที่ปรึกษา  
(นาย สุเทพ ธรรมธร)

 ..... กรรมการกลาง  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราชฎี)

 ..... ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัตนะ)

## จดหมายนำส่งรายงาน

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

ตามที่คุณผู้จัดทำ นางสาวงามลักษณ์ ทองเงิน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ณ บริษัท เจนพานาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ศึกษาและทำรายงานเรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน (Design and installation of electrical system for office buildings)”

บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดแล้ว ผู้จัดทำจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมา พร้อมกันนี้จำนวน 1 เล่มเพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ  
นางสาวงามลักษณ์ ทองเงิน  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หัวข้อโครงการ	การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน
หน่วยกิต	5 หน่วยกิต
โดย	นางสาวงามลักษณ์ ทองเงิน 5904200003
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาวัลย์ นาคทรัพย์
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	3/2561

### บทคัดย่อ

โครงการนี้นำเสนอ การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน ณ โครงการ ไอราวัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท เจนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ติดตั้งตู้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ตู้แลระบบส่งจ่ายไฟฟ้าภายในห้องพัก รวมทั้งทำการทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในห้องพัก ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

**คำสำคัญ :** การติดตั้งระบบไฟฟ้า/ ตู้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย/ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

**Project Title** Design and Installation of Electrical Systems for Office Buildings  
**Credits** 5 Credits  
**By** Miss. Ngamluk Tongngern 5904200003  
**Advisor** Asst.Prof. Wipavan Narksarp  
**Degree** Bachelor of Engineering  
**Major** Electrical Engineering  
**Faculty** Engineering  
**Semester/Year** 3/2018

### Abstract

This project presents the installation of electrical system for office building at Aira One Project. The experiences took place during the cooperative education practice of Siam University with Genpower Engineers Company limited. The author was assigned to installing, maintaining the office electrical distribution system and testing of power supply in the office. The practical knowledge results can be applied to practical work well.

**Keywords:** Installation of Electrical System/ Sub-Distribution Cabinet/Power Supply

Approved by

.....

## กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

การที่ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เจนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานสหกิจศึกษาลบปีนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

1. คุณกฤษฎา ศรีสุข ตำแหน่ง Project Engineer
2. คุณธีระยุทธ บุญรัตน์ ตำแหน่ง Site Engineer
3. คุณณรงค์ เหลียวพັນพงศ์ ตำแหน่ง Site Engineer
4. คุณสุเทพ ธรรมธร ตำแหน่ง Site Engineer

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาวัลย์ นาคทรัพย์ และอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทำงานจริง ซึ่งผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

นางสาวงามลักษณ์ ทองเงิน

24 ตุลาคม 2562

## สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ข
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	
2.1 หลักการเบื้องต้น	3
2.2 สายไฟฟ้า	5
2.3 ท่อสาย (Raceways)	22
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	38
3.2 ลักษณะการประกอบการ	38
3.3 รูปแบบการจัดการขององค์กร	39
3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	40
3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา	41
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	41
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	42
3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	44
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ	
4.1 บทนำ	47
4.2 ระบบไฟฟ้ากำลัง	47
4.3 ระบบไฟฟ้าสำรอง	59
4.4 แผงไฟฟ้าย่อย DB และ Consumer	64
4.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์ และเต้ารับ	67

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.6 การเดินสาย (Wiring)	72
4.7 การต่อลงดิน (Grounding)	77
4.8 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	79
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลโครงการ	80
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	81
บรรณานุกรม	82
ภาคผนวก	
ประวัติผู้จัดทำ	





## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย	4
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของทองแดงและอะลูมิเนียม	5
ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติของฉนวน PVC และ XLPE	6
ตารางที่ 2.4 เครื่องหมายการทนไฟ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ	9
ตารางที่ 2.5 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC แกนเดียว ที่ 70°C	18
ตารางที่ 2.6 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC หลายแกน ที่ 70°C	19
ตารางที่ 2.7 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE แกนเดียว ที่ 90°C	20
ตารางที่ 2.8 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE หลายแกน ที่ 90°C	21
ตารางที่ 3.1 ฝั่งเวลาในการดำเนินงาน	43
ตารางที่ 4.1 Ratio Tap Charger	54
ตารางที่ 4.2 หลักการบำรุงรักษาเครื่องยนต์	62
ตารางที่ 4.3 ขนาดสายไฟฟ้าต่อการทนกระแสไฟฟ้า	71
ตารางที่ 5.1 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข	81

## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 สาย CV	7
รูปที่ 2.2 สายทนไฟ (FRC)	8
รูปที่ 2.3 สาย ACC	10
รูปที่ 2.4 สาย ACSR	10
รูปที่ 2.5 สาย PIC	11
รูปที่ 2.6 สาย SAC	12
รูปที่ 2.7 สาย XLPE	12
รูปที่ 2.8 สาย 60227 IEC 01	15
รูปที่ 2.9 สาย VAF	15
รูปที่ 2.10 สาย NYN	16
รูปที่ 2.11 ท่อ RSC (Rigid Steel Conduit)	22
รูปที่ 2.12 ท่อ RMC (Rigid Metal Conduit)	22
รูปที่ 2.13 การติดตั้งท่อในที่มีการผูกกร่อน	23
รูปที่ 2.14 มุขชิง	23
รูปที่ 2.15 มุมตัดโค้งท่อระหว่างจุดตั้งสาย	24
รูปที่ 2.16 การติดตั้งท่อ RMC	24
รูปที่ 2.17 การต่อท่อ RMC	25
รูปที่ 2.18 การต่อสาย	25
รูปที่ 2.19 ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC)	26
รูปที่ 2.20 ท่อโลหะบาง (EMT)	26
รูปที่ 2.21 การต่อท่อ EMT	27
รูปที่ 2.22 ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)	28
รูปที่ 2.23 การใช้งานท่อ FMC	29
รูปที่ 2.24 การติดตั้งท่อโลหะอ่อน	29
รูปที่ 2.25 ท่อโลหะ	30
รูปที่ 2.26 Duct Bank	30
รูปที่ 2.27 รางเดินสาย	31
รูปที่ 2.28 รางเคเบิลแบบบันได (Ladder Type)	33
รูปที่ 2.29 รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type)	33

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.30 รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (Solid Bottom Type)	34
รูปที่ 2.31 กล่องไฟฟ้า และแผ่นปิดชนิดต่างๆ	35
รูปที่ 2.32 กล่องดึงสายชนิดดึงตรง	36
รูปที่ 2.33 กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นมุม	36
รูปที่ 2.34 เครื่องประกอบท่อ RMC, EMT และบุชซิ่ง	37
รูปที่ 2.35 ข้องอ และตัวจับยึด	38
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงตำแหน่งบริษัท	39
รูปที่ 3.2 การบริหารขององค์กร	41
รูปที่ 3.3 แผงไฟฟ้าย่อย DB	44
รูปที่ 3.4 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	44
รูปที่ 3.5 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก	44
รูปที่ 3.6 ไชควง หรือสกรูโร	46
รูปที่ 3.7 ไชควงวัดไฟ	46
รูปที่ 3.8 คีมตัดสายไฟฟ้า	46
รูปที่ 3.9 ค้อน	47
รูปที่ 3.10 สว่านไฟฟ้า	47
รูปที่ 3.11 เครื่องมือวัดระดับน้ำ	47
รูปที่ 3.12 เครื่องมือวัดระยะหรือตลับเมตร	47
รูปที่ 3.13 เครื่องมือวัดไฟหรือมัลติมิเตอร์	48
รูปที่ 3.14 ไรเซอร์โคอะแกรมการจ่ายกำลังไฟฟ้า	48
รูปที่ 4.1 สายไฟฟ้า XLPE	50
รูปที่ 4.2 ตะกร้อดึงสายไฟฟ้า	50
รูปที่ 4.3 การเดินสายท่อใต้ดิน	51
รูปที่ 4.4 ริงเมนูนิต (RMU)	52
รูปที่ 4.5 หม้อแปลงไฟฟ้า	53

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.6 ลักษณะ Tap Charger	54
รูปที่ 4.7 ชุดควบคุมการทำงานหม้อแปลง	55
รูปที่ 4.8 บริษัทจำหน่าย MDB	56
รูปที่ 4.9 การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB	56
รูปที่ 4.10 เครื่องทดสอบฉนวนแบบอนาล็อก	57
รูปที่ 4.11 การใช้เครื่องวัดลำดับเฟส	58
รูปที่ 4.12 บริษัทจำหน่ายสำรอง ตู้ EMDB	59
รูปที่ 4.13 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	61
รูปที่ 4.14 ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	62
รูปที่ 4.15 แผงไฟฟ้าย่อย	64
รูปที่ 4.16 คอนซูมเมอร์ (Consumer Unit)	64
รูปที่ 4.17 เครื่องตรวจสอบเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วไหล (ELCB Tester)	66
รูปที่ 4.18 การติดตั้ง โคมตะแกรง (Fin Louver Type)	67
รูปที่ 4.19 โคมไฟดาวน์ไลท์ (Down Light)	67
รูปที่ 4.20 สวิตช์(Switch)	68
รูปที่ 4.21 ลักษณะการต่อสวิตช์บน 1 ใดหรือสวิตช์ 3 ทาง	68
รูปที่ 4.22 การวัดระดับการติดตั้งสวิตช์ด้วยระดับน้ำ	68
รูปที่ 4.23 เตารับไฟฟ้า	69
รูปที่ 4.24 ฝาครอบกันน้ำ	69
รูปที่ 4.25 อุปกรณ์ทดสอบเต้ารับไฟฟ้า	70
รูปที่ 4.26 อุปกรณ์การวัดความต้านทานดิน	73
รูปที่ 4.27 การต่อหลักดินด้วยชุดเป่าหลอมหลักดิน (Exothermic Welding)	73
รูปที่ 4.28 การต่อสายดินเข้ากับ โครงสร้างอาคาร	74
รูปที่ 4.29 แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	76
รูปที่ 4.30 อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่ง	76
รูปที่ 4.31 สายไฟฟ้าทนความร้อน	76
รูปที่ 4.32 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด (Manual Push Station)	77
รูปที่ 4.33 เจ็ทโทรศัพท์	77
รูปที่ 4.34 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)	77

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.35 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง	78
รูปที่ 4.36 ลักษณะแสงสว่างของไฟฉุกเฉิน	79



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานขนาดใหญ่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยในสำนักงานจะมีระบบไฟฟ้าหลายระบบ เช่น การจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Distribution System) ระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) เป็นต้น ระบบเหล่านี้ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอาคารสูงที่ใช้สำหรับการอยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความเชื่อถือในการใช้ไฟฟ้าของสำนักงาน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ทำงานของทางสำนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้สำนักงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในการออกแบบและติดตั้งจะต้องเลือกใช้บริษัทไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานมากที่สุด โดยต้องติดตั้งที่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไฟฟ้าของสำนักงาน

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยสยามต้องการมุ่งให้นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีความสามารถที่จะประกอบวิชาในสายอาชีพสาขาของตนเองได้ แต่จากการเรียนการสอนภายในสถาบันการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่เน้นความรู้แบบกว้างๆหากสามารถให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรงก็ได้ย่อมเป็นเองดีที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้และทำให้ได้รับประสบการณ์การทำงาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติโดยความรู้ด้านทฤษฎีเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถสอบผ่าน และได้ไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรรม และความรู้ด้านการปฏิบัติเพื่อให้ศึกษาจากประสบการณ์จริง จึงได้จัดการศึกษาวิชาสหกิจศึกษา ภาคทฤษฎี 1 ภาคการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการระหว่างวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาติดต่อหาสถานประกอบการเอง คณะผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจ คือ โครงการ ไร่ฯ วัน (AIRA ONE) เป็นสำนักงานที่ทาง บริษัทเจนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล ส่วนงานที่คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายคือ ระบบไฟฟ้ากำลัง ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้จัดทำนำการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อฝึกทักษะทางสังคมในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในองค์กรนั้นได้
- 1.2.2 เพื่อฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง
- 1.2.3 เพื่อฝึกทักษะการวางแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- 1.2.4 เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- 1.2.5 เพื่อฝึกพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางไฟฟ้า

## 1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร 27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
- 1.3.2 ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องสำนักงานขนาดแรงดัน 220 V และกระแสไฟฟ้า 32 A
- 1.3.3 ทำการทดสอบระบบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังการติดตั้ง

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 สามารถวางแผนงานอย่างเป็นระบบและสามารถคำนวณระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้
- 1.4.2 มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า และรู้ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- 1.4.3 สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องวิธีตามมาตรฐาน
- 1.4.4 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในองค์กรได้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 หลักการเบื้องต้น

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง ต้องเลือกใช้บริษัทและผู้ประกอบการที่เหมาะสม แม้ว่าการออกแบบระบบไฟฟ้าจะออกแบบให้มีค่าลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำที่สุด แต่ต้องให้ได้ระบบไฟฟ้าที่ดี มีความถูกต้อง และปลอดภัยในการใช้งานต่อผู้ใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้เป็นตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย หรือ ตามมาตรฐานต่างประเทศที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยอย่าง NEC (National Electrical Code) ที่เป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยต้องทำความเข้าใจอย่างระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามที่ประเทศไทยได้ข้อกำหนดไว้เนื่องจากผู้ที่ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้ทำ

สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและนิยมนำมาใช้ในประเทศแบ่งได้ดังนี้

2.1.1 มาตรฐานประจำชาติ ประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญในโลก ต่างมีมาตรฐานของตนเองมาแล้ว โดยมาตรฐานประจำชาติของแต่ละประเทศต่างร่างขึ้นมาใช้ภายในประเทศของตนเอง เพื่อให้ตรงกับอุตสาหกรรมภายในประเทศและตรงกับวิถีปฏิบัติของตนเอง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆ ด้วย

มาตรฐานประจำชาติที่สำคัญ ได้แก่

- ANSI ( American National Standard Institute ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- BS ( British Standard ) ของประเทศสหราชอาณาจักร
- DIN ( German Industrial Standard ) ของประเทศเยอรมนี
- VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker ) ของประเทศเยอรมนี
- JIS ( Japanese Industrial Standard ) ของประเทศญี่ปุ่น
- มอก. ( มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ) ของประเทศไทย

มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

#### 1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

เนื่องจากหลายๆ ประเทศมีมาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดทำ “ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ” ด้วยความร่วมมือจาก



การไฟฟ้าและสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ( วสท. ) เพื่อให้ทั้งประเทศได้มีมาตรฐานที่เป็นเรื่องของการติดตั้งทางไฟฟ้าเพียงฉบับเดียวไว้ใช้ประโยชน์

## 2. มาตรฐานสากลในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประเทศในทวีปยุโรปได้มีมาตรฐานการติดตั้งระบบในและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นของตัวเอง ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก ดังนั้น International Electro Technical Commission ( IEC ) จึง ได้จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นในปี 1972 คือ IEC 60364 “ Electrical Installation of Buildings ”

## 3. มาตรฐานสากล NEC

NEC ( National Electrical Code ) เป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานการออกแบบติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา มีตั้งแต่ปี 1897 และมีการแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 3 ปีจึงเป็นมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งที่สมบูรณ์มากแม้ว่า NEC จะเป็นมาตรฐานที่ดีมากแต่ก็มีข้อกำหนดที่วิศวกรไฟฟ้าไทยต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้การออกแบบระบบต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง เนื่องจากระบบต่างๆที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาตาม NEC นั้นมีข้อแตกต่างจากระบบที่ใช้ภายในประเทศไทยหลายอย่างด้วยกัน ตามที่ได้แสดงในตารางดังนี้

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศไทย
ความถี่	60 Hz	50 Hz
ระบบไฟฟ้า	120/208V,277/480V	230/400V
สายไฟฟ้า	AWG	mm <sup>2</sup>
มิติ	Inch, feet	m , mm
น้ำหนัก	Pound	kg.

แต่เนื่องจากข้อแตกต่างของระบบที่ใช้ ดังกล่าวมาแล้วมิใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นหากประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ปรับปรุงมาตรฐาน NEC ของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลคงจะเสื่อมความนิยมไปอย่างช้าๆ และในที่สุดก็อาจมีแค่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้เท่านั้น

## 2.2 สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้ามีหน้าที่คือการนำพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยังบริษัทไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้ามีผู้ผลิตมากมายและหลายชนิดตามความต้องการในรูปแบบของการติดตั้งต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้เพื่อความปลอดภัย ประหยัดและเชื่อถือได้ซึ่ง จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการด้วยกัน ได้แก่ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งความสามารถในการนำกระแสของตัวนำ ขนาดแรงดันตกที่เกิดขึ้น ความสามารถในการทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใช้งานปกติและขณะเกิดลัดวงจร

### 2.2.1 ส่วนประกอบ

สายไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ตัวนำ ฉนวน และเปลือก

#### 2.2.1.1 ตัวนำ

- ทองแดงเป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงมากมีความแข็งแรงเหนียวทนต่อการกัดกร่อนได้ดีแต่มีข้อเสียอยู่คือมีน้ำหนักมากและราคาสูง
- อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงรองจากทองแดง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีกระแสเท่ากันแล้วพบว่าอะลูมิเนียมจะมีน้ำหนักที่เบาและราคาถูกกว่าทองแดง

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของทองแดงและอะลูมิเนียม

คุณสมบัติ	ทองแดง	อะลูมิเนียม
ความนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ (ทองแดง=100)	100	61
สภาพความต้านทานไฟฟ้าที่ 20°C ( $\Omega_m \times 10^{-8}$ )	1.724	2.803
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (per °C x $10^{-6}$ )	17	23
จุดหลอมเหลว (°C)	1083	659
ความนำความร้อน (W / cm °C)	3.8	2.4
ความหนาแน่นที่ 20°C (g / cm <sup>3</sup> )	8.89	2.7

#### 2.2.1.2 ฉนวน

ฉนวนมีหน้าที่ห่อหุ้มตัวนำเพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างตัวนำหับส่วนที่ต่อลงดินและเพื่อป้องกันตัวนำจากผลกระทบทางกลและทางเคมีต่างๆ ในระหว่างที่ตัวนำกระแสไฟฟ้าจะเกิดพลังงานสูญเสียในรูปแบบความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทไปยังเนื้อฉนวนความสามารถในการทนต่อความร้อนของฉนวนจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการทนต่อความร้อนของสายไฟฟ้านั้นเอง

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติของฉนวน PVC และ XLPE

คุณสมบัติ	PVC	XLPE
พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะใช้ (°C)	70	90
พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะลัดวงจร (°C)	120	250
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก	6	2.4
ความหนาแน่น (g / cm <sup>3</sup> )	1.4	0.92
ความนำความร้อน (cal / cm.sec °C)	3.5	8
ความทนทานต่อแรงดึง (kg / mm. <sup>2</sup> )	2.5	3

จะเห็นว่าฉนวน XLPE มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าฉนวน PVC ทำให้มีความนิยมที่ฉนวนชนิด XLPE

#### 2.2.1.3 เปลือก

เปลือกทำหน้าที่หุ้มแกนหรือหุ้มสายชั้นนอกสุดอาจจะมี 1 หรือ 2 ชั้นก็ได้เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ติดตั้งหรือใช้งาน

#### 2.2.2 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน 1000 V มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน โดยที่ตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจจะใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียมแต่ที่นิยมใช้สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ คือ สายทองแดง สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นตัวตีเกลียวแต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้าขนาดเล็ก ตัวนำก็จะเป็นตัวนำเดี่ยว วัสดุฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้แก่ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)

##### 2.2.2.1 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน PVC


สายไฟฟ้าชนิดนี้แล้วจะมีตัวนำที่ใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียม และหุ้มด้วยฉนวน PVC โดยอาจจะเป็น PVC ธรรมดาหรือเป็นแบบ Heat Resisting PVC ก็ได้ซึ่งไฟฟ้าชนิดนี้สามารถใช้กับแรงดันได้ไม่เกิน 750 V ตามที่มาตรฐาน ได้กำหนดโดยสายไฟฟ้าชนิดนี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 293-2541

##### 2.2.2.2 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC

เนื่องจากทองแดงนั้นมีคุณสมบัติข้อดีที่เหนือกว่าอะลูมิเนียมหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงกว่า การตัดต่อก็ทำได้ง่ายกว่า จึงนิยมใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้กันมากสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน PVC มีด้วยกันมากมายหลายชนิดและแต่ละชนิดก็เหมาะกับงานแต่ละแบบ โดยที่สามารถจะเป็นสายเชื่อมต่อวงจรเล็กๆ จนกระทั่งเป็นสายประธารหรือสายป้อน

##### 2.2.2.3 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน XLPE

เนื่องจากคุณสมบัติของฉนวน XLPE ที่มีความสามารถในการที่จะทนต่อความร้อนได้สูง มีความแข็งแรง ทนต่อแรงทางกล และการกัดกร่อนทางเคมีได้ในปัจจุบันจึง มีการใช้สายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวน XLPE มากขึ้น โดยสายชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าสาย CV หรือ CVE ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่จะใช้ตามมาตรฐานอื่น เช่น IEC 60502 โดยทั่วไปสายชนิดนี้จะสามารถใช้งานได้เหมือนกับสาย NYYP จึงนิยมใช้เป็นสายป้อนหรือสายประธาน

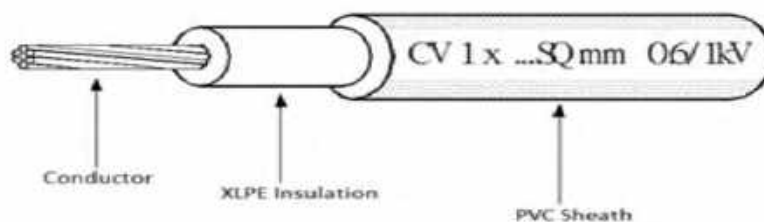

รูปที่ 2.1 สาย CV

#### 2.2.2.4 สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)

สายไฟฟ้าปกติจะมีฉนวนหรือเปลือกที่ทำมาจากวัสดุ เช่น PVC หรือ XLPE โดยหากเมื่อวัสดุเหล่านี้ถูกเพลิงไหม้ ก็จะทำให้วัสดุเหล่านี้สามารถติดไฟและลุกลามไปทั่วบริเวณตามช่องทางเดินสายไฟ นอกจากนี้จะทำให้เกิดควันหนาแน่นและอากาศพิษกระจายไปทั่วซึ่งทำให้คนหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดได้ เพื่อแก้ปัญหาจะต้องเลือกสายไฟที่มีลักษณะทนไฟ


#### สายไฟฟ้าทนไฟมีลักษณะสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติด้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardancy) คือคุณสมบัติการหน่วงเหนี่ยวลุกลามของการลุกไหม้ของสายไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟไหม้สายไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาลุกลามของไฟไปตามสายไฟฟ้า ดังนั้นบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้จะขยายเป็นบริเวณกว้างและเมื่อเอาแหล่งไฟออกก็จะดับลง (Self-extinguish) กำหนดให้ใช้ตามฐานของ IEC 610332-1 หรือ IEC 60332-3

2. คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acid and Corrosive Gas Emission) คือคุณสมบัติซึ่งแสดงการเกิดกรดหลังจากเกิดไฟไหม้กรดที่เกิดขึ้นจะกัดโลหะของโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆสายไฟฟ้าที่มีสาร Halongen น้อย หรือ ไม่มีเลยก็จะลดการเกิดกรดและก๊าซพิษกำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC 60754-2

3. คุณสมบัติการปล่อยควัน (Smoke Emission) คือ คุณสมบัติที่แสดงว่าปริมาณควันที่จะเกิดขณะเพลิงไหม้สายไฟฟ้า กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC 61034-2

4. คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือคุณสมบัติที่แสดงว่า ภายใต้สถานการณ์ไฟไหม้สายไฟไหม้ สายไฟฟ้ายังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาหนึ่ง กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ BS6387 หรือ IEC 60331 ส่วนประกอบของสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC)

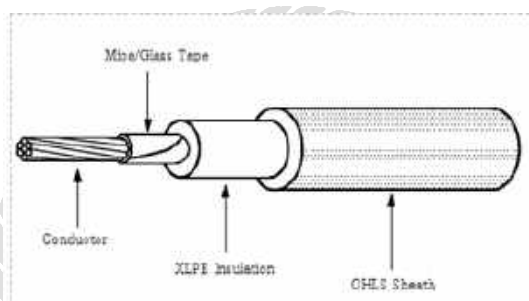

รูปที่ 2.2 สายทนไฟ (FRC)

- ตัวนำ (Conductor) : ทองแดง
- เทปกั้นไฟ (Fire Barrier Tape) : Mica/Glass
- ฉนวน (Insulator) : XLPE
- ฉนวนหุ้มชั้นนอก (Outer Sheath) : ทำด้วยสารจำพวก Zero Halongen, Low smoke (OHLS)

สายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ควรใช้กับระบบและวงจรไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย เช่น

1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
2. ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation)
3. ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lighting System)
4. ระบบเสียงอากาศ (Public Address System)

5. ระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power System)
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)
7. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
8. ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lifts and Escalators System)
9. ระบบปั้มน้ำดับเพลิงและปั้มอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ (Fire Pumps and Pressurised Stairs)
10. ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้ในขณะที่เกิดไฟไหม้

ตารางที่ 2.4 เครื่องหมายการทนไฟ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ

ประเภท	การทดสอบ	เครื่องหมาย
การทนไฟ	650°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	A
	750°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	B
	950°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	C
	650°C เป็นเวลา 20 นาที	S
การทนไฟและน้ำ	650°C เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น พ่นน้ำและทำการทดสอบ 650°C เป็นเวลา 15 นาที	W
การทนไฟและทนแรงกระแทก	650°C เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก	X
	750°C เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก	Y
	950°C เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก	Z


### 2.2.3 สายไฟฟ้าแรงดันสูง

สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นสายที่มีขนาดใหญ่ ในลักษณะตัวนำตีกล้วสายไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

#### 2.2.3.1 สายเปลือย (Bare Wires)


สายเปลือย คือ สายที่ไม่มีฉนวนหุ้มสาย ถ้าหากนำไปใช้กับระบบจำหน่ายแรงดันต่ำจะไม่ปลอดภัยจึงจะใช้สายนี้เฉพาะกับงานแรงดันสูงเท่านั้น สายเปลือยที่นิยมใช้งานมักจะทำมาจากอะลูมิเนียม เพราะน้ำหนักเบา และราคาถูก สายเปลือยที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่

1. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC-All Aluminium Conductor) เป็นสายที่ตัวนำอะลูมิเนียมพันตีเกลียวเป็นชั้นๆ

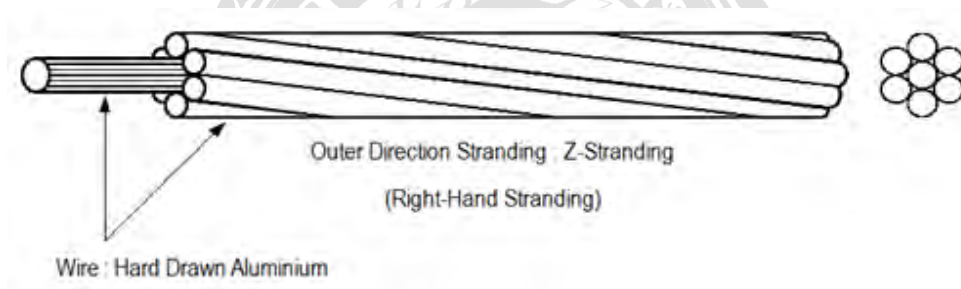

รูปที่ 2.3 สาย ACC

2. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมผสม (AAAC-All Aluminium Alloy Conductor) เป็นสายที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม แมกนีเซียม และซิลิกอน
3. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR-Aluminium Conductor Steel Reinforced) สายไฟฟ้าประเภทนี้เป็นสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียว และมีสายอยู่ตรงกลาง

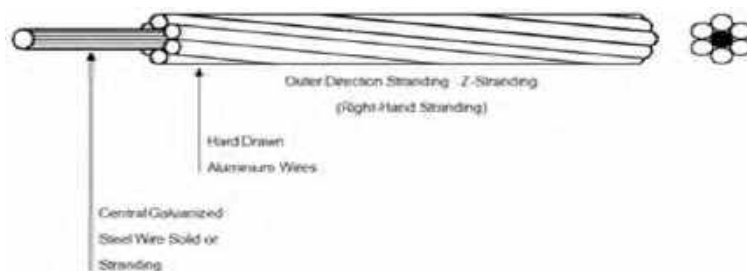


รูปที่ 2.4 สาย ACSR

### 2.2.3.2 สายหุ้มฉนวน (Insulated Wires)

การเดินทางไฟฟ้าแรงสูงผ่านบริเวณที่มีผู้คนอาศัยจะต้องใช้สายไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีฉนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนเพื่อความปลอดภัยและยังช่วยลดการเกิดลัดวงจรจากสัตว์หรือกิ่งไม้แตะถูกสายไฟฟ้าอีกด้วย ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้สูงขึ้น สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนที่นิยมใช้มีดังนี้

#### 1. สาย Partial Insulated Cable (PIC)

การใช้สายเปลือยจะมีโอกาสเกิดลัดวงจรขึ้นได้ง่ายเพื่อลดปัญหานี้จึงได้มีการนำสาย PIC มาใช้แทนสายเปลือยโดยโครงสร้างของสาย PIC นี้ประกอบด้วยตัวนำอะลูมิเนียมเคลือบหุ้มฉนวน XLPE 1 ชั้น ดังรูปที่ 2.5

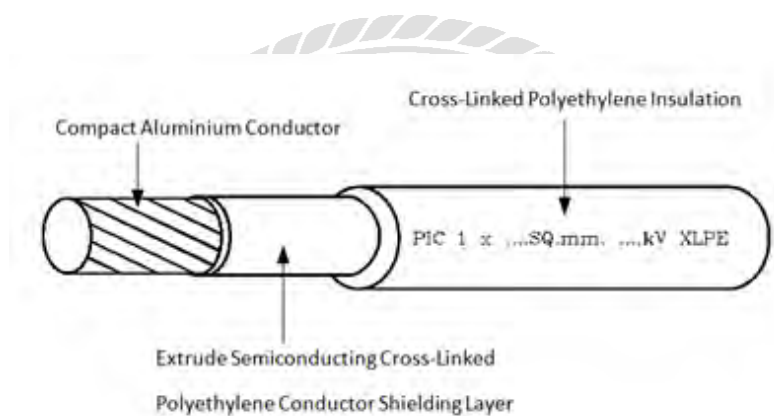


รูปที่ 2.5 สาย PIC

#### 2. สาย Space Aerial Cable (SAC)

สาย SAC โครงสร้างเป็นตัวนำอะลูมิเนียมเคลือบหุ้ม มีฉนวน XLPE หุ้ม เช่นเดียวกับสาย PIC แต่จะมีเปลือก (Sheath) ที่ทำจาก XLPE หุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่ง ทำให้สาย SAC มีความทนทานมากกว่าสาย PIC สาย SAC มีลักษณะดังรูปที่ 2.6



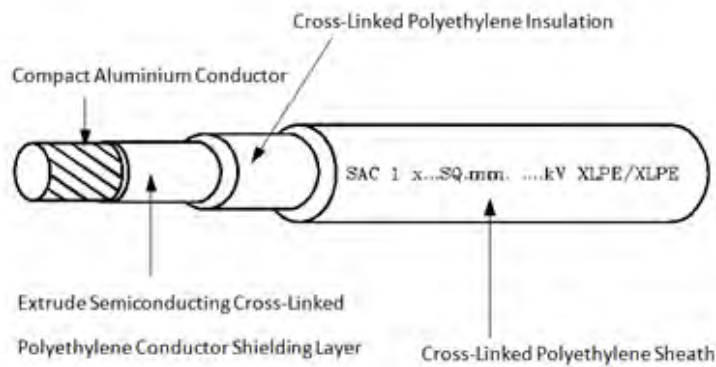


รูปที่ 2.6 สาย SAC

### 3. สาย Preassembly Aerial Cable

สายชนิดนี้ จัดเป็นสาย Fully Insulated มีโครงสร้างคล้ายสาย XLPE เนื่องจากสายชนิดนี้สามารถวางใกล้กันได้จึงใช้สายชนิดนี้เมื่อสายไฟฟ้าผ่านใน บริเวณที่มีระยะห่าง (Clearance) กับอาคารจำกัดหรือผ่านบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่ สายชนิดนี้ยังสามารถวางพาดไปกับมุมตึกได้เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานมาก

### 4. สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)

สาย XLPE สาย Fully Insulated โดยมีโครงสร้าง และ ส่วนประกอบดังรูป

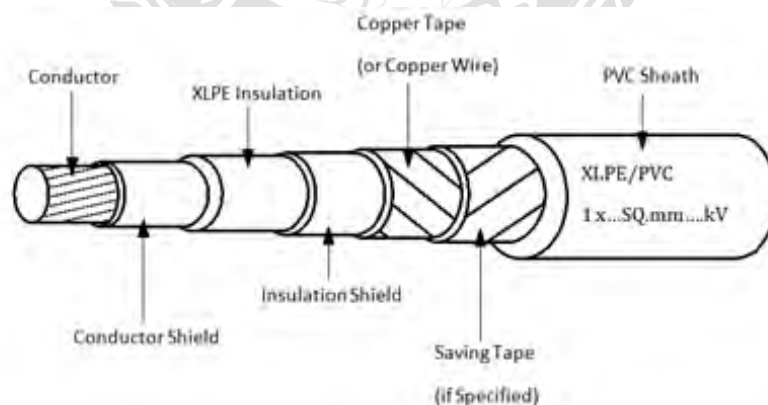

รูปที่ 2.7 สาย XLPE

ตัวนำ (Conductor) ส่วนใหญ่เป็นทองแดงในลักษณะตีเกลียว (Strand) ซึ่งอาจจะจัดอยู่ในรูปแบบของ Copper Concentric Strand

ชีลด์ของตัวนำ (Conductor Shield) ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ (Semi-conducting Material) ที่มีหน้าที่ช่วยให้สนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำกับฉนวนกระจายอย่างสม่ำเสมอในแนวรัศมีเป็นการช่วยลดการเกิด Breakdown ได้

ฉนวน (Insulation) เป็นชั้นที่หุ้มห่อชั้นชีลด์ของตัวนำอีกทีหนึ่ง ทำด้วยฉนวน XLPE สายเคเบิลที่ติดตั้งผิวด้านนอกของชั้นฉนวนจะต้องเรียบ

ชีลด์ของฉนวน (Insulation Shield) เป็นชั้นของ Semi-conducting Tape พันทับชั้นของฉนวน จากนั้นก็จะหุ้มด้วยชั้นของ Copper Tape อีกหนึ่งชีลด์ของฉนวนนี้จะทำหน้าที่จำกัดสนามไฟฟ้าให้อยู่ภายในสายเคเบิลเป็นการป้องกันรบกวนระบบสื่อสาร นอกจากนี้การต่อชีลด์ลงดินจะช่วยลดอันตรายจากการสัมผัสสายเคเบิลด้วยและทำให้เกิดการกระจายของแรงดันอย่างสม่ำเสมอขณะใช้งาน

เปลือกนอก (Jacket) ของสายนี้อาจจะเป็น Polyvinyl Chloride หรือ Polyethylene ก็ได้แล้วแต่ว่าลักษณะของงานจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นงานกลางแจ้งก็มักจะใช้ Polyvinyl Chloride เพราะว่ามันเหนียวต่อการติดไฟในขณะที่ Polyethylene มักจะใช้งานแบบเดินลอยเนื่องจากความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศส่วนในกรณีวางเคเบิลใต้ดินอาจมีชั้นของ Service Tape ซึ่งอาจทำด้วยชั้นผ้า (Fabric Tape) ชั้นระหว่างชีลด์กับเปลือกนอกช่วยป้องกันการเสียดสีและการกระทบกระแทก สายชนิดนี้สามารถเดินลอยในอากาศหรือฝังใต้ดินก็ได้ แต่นิยมใช้ฝังใต้ดิน เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อความชื้นได้ดี

#### 2.2.4 สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553

สายไฟฟ้าแรงต่ำหุ้มฉนวนพอลิไวคลอไรด์มีใช้อยู่มากมายและมีมาตรฐานบังคับมานานแล้วฉบับแรกคือ มอก. 11-2518 ต่อมาได้ปรับปรุงเป็น มอก. 11-2553

- ข้อกำหนดทั่วไป

แรงดันไฟฟ้า กำหนดให้ เป็น  $U_0 / U$

$U_0$  = แรงดัน RMS ระหว่างตัวนำกับดิน

$U$  = แรงดัน RMS ระหว่างตัวนำกับตัวนำ

- สีฉนวน

สายแกนเดี่ยว ไม่มีกำหนด

สาย 2 แกน สีฟ้าและสีน้ำตาล

สาย 3 แกน สีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า,สีน้ำตาล หรือ สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา

สาย 4 แกน สีเขียวแถบเหลือง,สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา หรือ สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา

สาย 5 แกน สีฟ้าและสีน้ำตาล,สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา, หรือ สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีดำ,สีเทา,สีดำ

ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย

สาย สีเขียวแถบเหลือง สายดิน

สาย สีฟ้า สาย Neutral

สาย สีน้ำตาล สายเฟส 1 (A)

สาย สีดำ สายเฟส 2 (A)

สาย สีเทา สายเฟส 3 (A)

- สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553 ที่นิยมใช้งานคือ

1. 60227 IEC 01 สาย THW

60227 IEC 01 คือสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัส

60227 IEC 01

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V

คล้ายสายไฟฟ้า มอก. 11-2531 หรือเรียกทั่วไปว่า สาย THW

มีขนาด  $1.5 \text{ mm}^2$  ถึง  $400 \text{ mm}^2$

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
- ห้าร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
- ห้ามเดินบน Cable Trays



รูปที่ 2.8 สาย 60227 IEC 01

## 2. สาย VEF

สาย VAF คือ สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก มี 2 แบบ คือสายแบบ 2แกนและ 2แกนมีสายดิน

รหัสชนิด กรณีไม่มีสายดิน VAF

กรณีมีสายดิน VAF – G หรือ VAF / G

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300 / 500 V

มีขนาด  $1 \text{ mm}^2$  ถึง  $16 \text{ mm}^2$

การใช้งาน

- ใช้เดินเกาะผนัง
- เดินในช่องเดินสาย
- ห้ามร้อยท่อ
- ห้ามฝังดิน



รูป 2.9 สาย VAF

## 3. สาย NYY

สาย NYY คือ สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก มี 2 แบบ คือสายแบบ 2 แกนและ 2 แกนมีสายดิน

รหัสชนิด กรณีไม่มีสายดิน NYY

### กรณีมีสายดิน NYY-G

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450 / 750 V

NYY แขนเดี่ยว มีขนาด 1  $mm^2$  ถึง 500  $mm^2$

NYY หลายแกน มีขนาด 1  $mm^2$  ถึง 500  $mm^2$

NYY หลายแกนมีสายดิน มีขนาด 1  $mm^2$  ถึง 500  $mm^2$

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
- เดินบน Cable Trays



รูปที่ 2.10 สาย NYY

#### ● กลุ่มการติดตั้ง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท. ได้ปรับปรุงแบบการติดตั้ง และลักษณะการติดตั้งสายไฟฟ้า แบ่งเป็น 7 กลุ่ม

- กลุ่มที่ 1 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะ ภายในฝ้า เพดานที่เป็น ฉนวนความร้อน หรือ ฉนวนกันไฟ
- กลุ่มที่ 2 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะหรือโลหะ เดินเกาะผนังหรือฝังในผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกัน
- กลุ่มที่ 3 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกเดินเกาะผนังหรือเพดานที่ไม่มี สิ่งปิดหุ้มคล้ายกัน
- กลุ่มที่ 4 สายเคเบิลแกนเดี่ยวหุ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกวางเรียงแบบมีระยะห่างเดินบน ฉนวนลูกถ้วยอากาศ
- กลุ่มที่ 5 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะหรือโลหะฝัง ดิน

- กลุ่มที่ 6 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกฝังดินโดยตรง
- กลุ่มที่ 7 สายเคเบิลแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกวางบรารงเคเบิลแบบด้านล่างที่บ, รางเคเบิลแบบระบายอากาศหรือรางเคเบิลแบบบันได

## 2.2.4 แรงดันตก

แรงดันตก (Voltage Drop) คือ ความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่จุดแหล่งจ่ายต้นทางและจุดรับไฟฟ้า โดยเกิดเนื่องจากการที่มีกระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านสายไฟฟ้าที่มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ของตัวสายไฟฟ้าเองแรงดันตกนั้นถือเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งที่จะต้องพิจารณาเมื่อใช้สายไฟฟ้าที่มีความยาวมากๆ ผลของแรงดันตกต่อประสิทธิภาพไฟฟ้ามักมีมากมายเช่นมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าเพราะความสว่างของหลอดไฟฟ้าจะแปรตามแรงดันยกกำลังสองเมื่อแรงดันตกลงไปจะทำให้ความสว่างลดลงไปเป็นอนันต์มากถ้าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) การที่แรงดันตกจะทำให้หลอดติดยากบัลลาสต์ร้อนเกินไปเป็นต้น

แรงดันตกสำหรับระบบแรงดันต่ำกรณีรับไฟแรงต่ำจากไฟฟ้าแรงดันตกคิดจากเครื่องวัดฯจนถึงจุดใช้ไฟ จุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน 5% จากแรงดันที่ระบุ

แรงดันตกในวงจรไฟฟ้า โหลดจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ Concentrated Load, Distributed Load

- Concentrated Load คือ วงจรที่โหลดมีเพียงชุดเดียวและอยู่ที่สายแรงดันตกของการจ่ายโหลด ลักษณะนี้จะมีค่าสูงสุด
- Distributed Load คือ วงจรที่มีโหลดหลายชุดกระจายไปตามความยาวสายแรงดันตกของการจ่าย โหลดลักษณะนี้จะมีค่าน้อยกว่าแบบแรก

### 2.2.4.1 ตารางแรงดันตก

เพื่อให้การคิดคำนวณแรงดันตกทำให้ได้สะดวกขึ้นมาตรฐานหลายฉบับจะทำตารางให้โดยตารางจะเป็นในแต่ละขนาดแต่ละชนิดตามการติดตั้งเป็น  $mV/A/m$  ดังนั้นถ้าทราบกระแสและระยะทางก็สามารถคำนวณแรงดันตกได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ได้ให้การคำนวณแรงดันตกในซึ่งมี 4 ตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.5 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC แคนเดี่ยวที่ 70°C

ขนาดสาย (mm <sup>2</sup> )	1 เฟส AC (mV/Am)			3 เฟส AC (mV/Am)			
	รูปแบบการติดตั้ง						
	กลุ่มที่ 1,2	กลุ่มที่ 3,7		กลุ่มที่ 1,2	กลุ่มที่ 3,7		
Touching		Spaced	Touching		Flat	Spaced	
1.0	44	44	44	38	38	38	38
1.5	29	29	29	25	25	25	25
2.5	18	18	18	15	15	15	15
4	11	11	11	9.5	9.5	9.5	9.5
6	7.3	7.3	7.3	6.4	6.4	6.4	6.4
10	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8
16	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
25	1.81	1.75	1.75	1.52	1.50	1.50	1.52
35	1.33	1.25	1.27	1.13	1.11	1.12	1.15
50	1.00	0.94	0.97	0.85	0.81	0.84	0.86
70	0.71	0.66	0.69	0.61	0.57	0.60	0.63
95	0.56	0.50	0.54	0.48	0.44	0.47	0.50
120	0.48	0.41	0.45	0.40	0.35	0.39	0.43
150	0.41	0.35	0.39	0.35	0.30	0.34	0.38
185	0.36	0.29	0.34	0.31	0.26	0.30	0.34
240	0.30	0.25	0.29	0.27	0.21	0.25	0.29
300	0.27	0.22	0.26	0.24	0.18	0.23	0.26
400	0.25	0.19	0.23	0.22	0.16	0.20	0.24
500	0.23	0.17	0.21	0.20	0.15	0.18	0.22

ตารางที่ 2.6 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC หลายแกน ที่ 70°C

ขนาดสาย (mm <sup>2</sup> )	1 เฟส AC (mV/Am)	3 เฟส AC (mV/Am)
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
1.0	44	38
1.5	29	25
2.5	18	15
4	11	9.5
6	7.3	6.4
10	4.4	3.8
16	2.8	2.4
25	1.75	1.50
35	1.25	1.10
50	0.93	0.80
70	0.65	0.57
95	0.49	0.43
120	0.41	0.36
150	0.34	0.29
185	0.29	0.25
240	0.24	0.21
300	0.21	0.18
400	0.17	0.15



ตารางที่ 2.7 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE แกนเดี่ยว ที่ 90°C

ขนาดสาย (mm <sup>2</sup> )	1 เฟส AC (mV/Am)			3 เฟส AC (mV/Am)			
	รูปแบบการติดตั้ง						
	กลุ่มที่ 1,2	กลุ่มที่ 3,7		กลุ่มที่ 1,2	กลุ่มที่ 3,7		
Touching		Spaced	Touching		Flat	Spaced	
1.0	46	46	46	40	40	40	40
1.5	31	31	31	27	27	27	27
2.5	19	19	19	16	16	16	16
4	12	12	12	10	10	10	10
6	7.9	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8	6.8
10	4.7	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0	4.0
16	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5
25	1.85	1.85	1.85	1.60	1.57	1.58	1.60
35	1.37	1.35	1.37	1.17	1.14	1.15	1.17
50	1.04	1.00	1.02	0.91	0.87	0.87	0.90
70	0.75	0.70	0.73	0.65	0.61	0.62	0.64
95	0.58	0.52	0.56	0.50	0.45	0.46	0.52
120	0.49	0.42	0.47	0.42	0.37	0.38	0.42
150	0.42	0.36	0.40	0.37	0.31	0.33	0.37
185	0.37	0.31	0.35	0.32	0.26	0.27	0.31
240	0.32	0.25	0.30	0.27	0.22	0.23	0.27
300	0.28	0.22	0.26	0.24	0.19	0.20	0.24
400	0.25	0.19	0.23	0.22	0.17	0.18	0.22
500	0.23	0.17	0.21	0.20	0.15	0.16	0.20

ตาราง 2.8 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE หลายแกน ที่ 90°C

ขนาดสาย (mm <sup>2</sup> )	1 เฟส AC (mV/Am)	3 เฟส AC (mV/Am)
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
1.0	46	40
1.5	31	27
2.5	19	16
4	12	10
6	7.9	6.8
10	4.7	4
16	2.9	2.5
25	1.85	1.60
35	1.35	1.15
50	0.99	0.86
70	0.68	0.60
95	0.52	0.44
120	0.42	0.36
150	0.35	0.31
185	0.30	0.25
240	0.24	0.22
300	0.21	0.18
400	0.19	0.16

### 2.3 ท่อสาย (Raceways)

การเดินสายไฟฟ้าในท่อสาย (Raceways) นั้นเพื่อป้องกันสายไฟฟ้าจากแรงกระแทกต่างๆเนื่องจากสายไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะมีฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้า ที่มีความแข็งแรงทนทานพอสมควร แต่ยังไม่แข็งแรงพอ ประโยชน์ของการใช้ท่อสาย มีดังนี้

1. ป้องกันสายไฟฟ้าจากความเสียหายทางกายภาพ เช่น การถูกกระทบกระแทกจากวัตถุมีคมหรือถูกสารเคมีต่างๆ
2. ป้องกันอันตรายกับคนที่อาจจะไปแตะถูกสายไฟฟ้าเมื่อฉนวนของมันเสียหายหรือมีการเสื่อมสภาพ
3. สะดวกต่อการร้อยสาย และ เปลี่ยนสายไฟฟ้าสายใหม่ เมื่อสายหมดอายุการใช้งาน

4. ท่อสายที่เป็นโลหะ จะต้องมีการต่อลงดิน ดังนั้น จะเป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อตได้
5. สามารถป้องกันไฟไหม้ได้เนื่องจากถ้าเกิดการลัดวงจรภายในท่อประกายไฟหรือความร้อนจะถูกจำกัดอยู่ภายในท่อ

ชนิดของท่อสายที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีดังนี้

- ท่อโลหะหนา (Rigid Metal Conduit)
- ท่อโลหะหนานปานกลาง (Intermediate Metal Conduit)
- ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing)
- ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metallic Conduit)
- ท่อโลหะแข็ง (Rigid Nonmetallic Conduit)
- รางเดินสาย (Wire ways)
- รางเดินสายประกอบ (Auxiliary Gutters)

### 2.3.1 ท่อโลหะหนา (Rigid Metal Conduit, RMC)

ท่อโลหะหนาเป็นท่อที่มีความแข็งแรงที่สุด สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท่อชนิดนี้ถ้าทำมาจากเหล็กกล้าจะเรียกว่า ท่อRSC (Rigid Steel Conduit) และส่วนใหญ่จะผ่านขบวนการชุบด้วยสังกะสี (Galvanized) ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี




รูปที่ 2.11 ท่อ RSC (Rigid Steel Conduit)




รูปที่ 2.12 ท่อ RMC (Rigid Metal Conduit)

- สถานที่ใช้งาน
  - ใช้งานได้ทุกสถานที่และอากาศ (All Occupancies and All Atmospheric Conditions) สามารถใช้ทั้งภายนอก ภายในอาคาร และ สามารถฝังใต้ดินได้
- ขนาดมาตรฐาน
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ขนาดทางการค้า) 15mm.(1/2") – 150 mm.(6")
  - ความยาวท่อนละ 3 m
- การติดตั้ง
  - ในสถานที่เปียก (Wet Location) ส่วนประกอบที่ใช้ยึดท่อ เช่น Bolt, Strap และ Screw เป็นต้น ต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อนได้
  - ในที่ที่มีการผุกร่อน (Cinder Fill) ท่อจะต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อนได้หรือหุ้มท่อด้วยคอนกรีตหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว

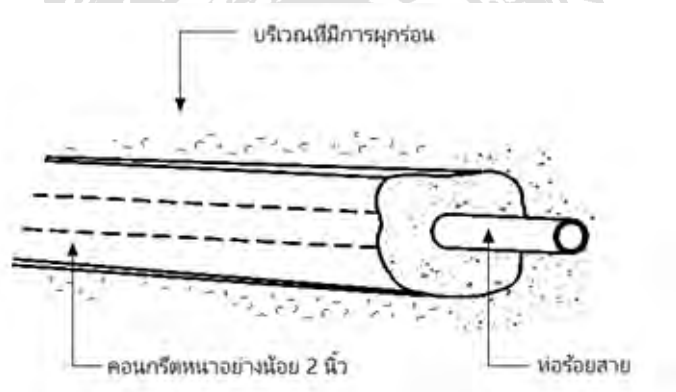


รูปที่ 2.13 การติดตั้งท่อในที่ที่มีการผุกร่อน

- การต่อท่อเข้ากับเครื่องประกอบจะต้องใช้บุชซิ่ง (Bushing) เพื่อป้องกันฉนวนของสายไฟฟ้าเสียหาย

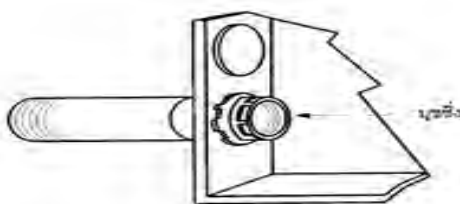


รูปที่ 2.14 บุชซิ่ง

- มุมตัดโค้งของท่อระหว่างจุดดิ่งสายรวมกันจะต้องไม่เกิน 60 องศา

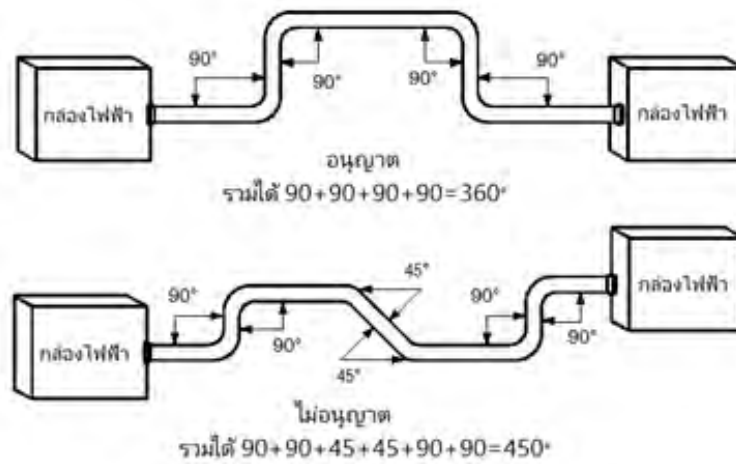

รูปที่ 2.15 มุมตัดโค้งท่อระหว่างจุดดิ่งสาย


- การเดินท่อจะต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3.0 m และต้องให้ห่างจากกล่องไฟฟ้าหรือจุดต่อไฟไม่เกิน 0.9 m

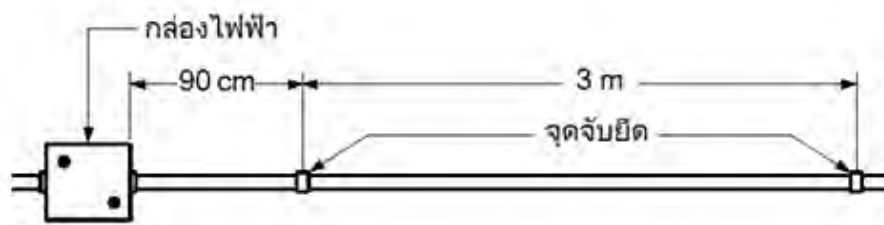

รูปที่ 2.16 การติดตั้งท่อ RMC


- การต่อท่อ

- ท่อ RMC สามารถต่อให้ยาวขึ้นได้โดยทำเกลียวที่ปลายท่อแล้วขันต่อกันด้วยข้อต่อ (Coupling) ดังรูปที่ 2.17 โดยการทำเกลียวจะต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวชนิดปลายเรียว
- ปลายท่อที่ถูกตัดจะต้องมีการลบคมเพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บของสายไฟ

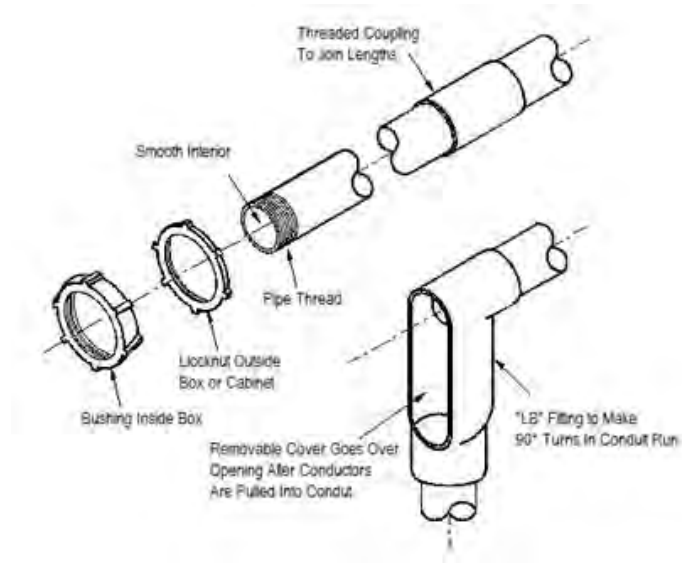

รูปที่ 2.17 การต่อท่อ RMC

- การต่อสาย และ การต่อแยก
  - การต่อสายหรือต่อแยก จะต้องทำให้ในกล่องไฟฟ้า (Boxes) ที่สามารถเปิดได้เท่านั้น โดยปริมาตรของสาย, ฉนวน และ หัวต่อสายรวมกันจะต้องไม่เกิน 75% ของปริมาตรกล่องไฟฟ้า ลักษณะดังรูปที่ 2.18

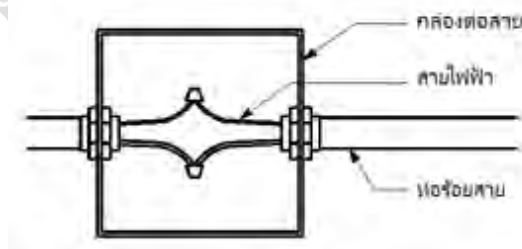

รูปที่ 2.18 การต่อสายไฟ

### 2.3.2 ท่อโลหะหนานกลาง (Intermediate Metal Conduit , IMC)

ท่อโลหะหนานกลาง หรือ ท่อ IMC เป็นท่อที่มีความหนาน้อยกว่าท่อ RMC แต่สามารถใช้งานแทนท่อ RMC ได้ และมีราคาถูก



รูปที่ 2.19 ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC)

- สถานที่ใช้งาน
  - ทุกสถานที่เช่นเดียวกับท่อ RMC
- ขนาดมาตรฐาน
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm. (1/2")-100 mm.(4")
  - ความยาวท่อนละ 3 m.
- การติดตั้ง
  - เช่นเดียวกับท่อ RMC
- การต่อท่อ
  - เช่นเดียวกับท่อ RMC
- การต่อสาย และ การต่อแยก
  - เช่นเดียวกับท่อ RMC


### 2.3.3 ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing , EMT)

ท่อโลหะบางหรือท่อ EMT เป็นท่อที่มีผนังบางกว่าท่อ RMC และ IMC จึงมีความแข็งแรงที่น้อยกว่า และมีราคาถูกลงกว่า



รูปที่ 2.20 ท่อโลหะบาง (EMT)

- สถานที่ใช้งาน
  - ใช้ได้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น ทั้งในที่เปิดเผย (Exposed) และ ที่ซ่อน (Conceal) เช่น เดินลอยตามผนัง เดินในฝ้าเพดาน หรือทำการฝังในผนังคอนกรีต ได้ไม่ควรใช้ท่อ EMT ในที่ที่มีการกระทบกระแทกทางกล ไม่ใช่ในระบบแรงสูง
- ขนาดมาตรฐาน
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm. (1/2) – 50 mm. (2")
  - ความยาวท่อนละ 3 m.
- การติดตั้ง
  - เช่นเดียวกับท่อ RMC แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ท่อ EMT เป็นตัวสำหรับต่อลงดิน
- การต่อท่อ
  - ท่อ EMT ห้ามทำเกลียวการต่อท่อจะใช้ข้อต่อชนิดไม่มีเกลียว เช่น แบบใช้สกรูไขว้ ดังรูปที่ 2.
- การต่อสาย และ การต่อแยก
  - เช่นเดียวกับท่อ RMC

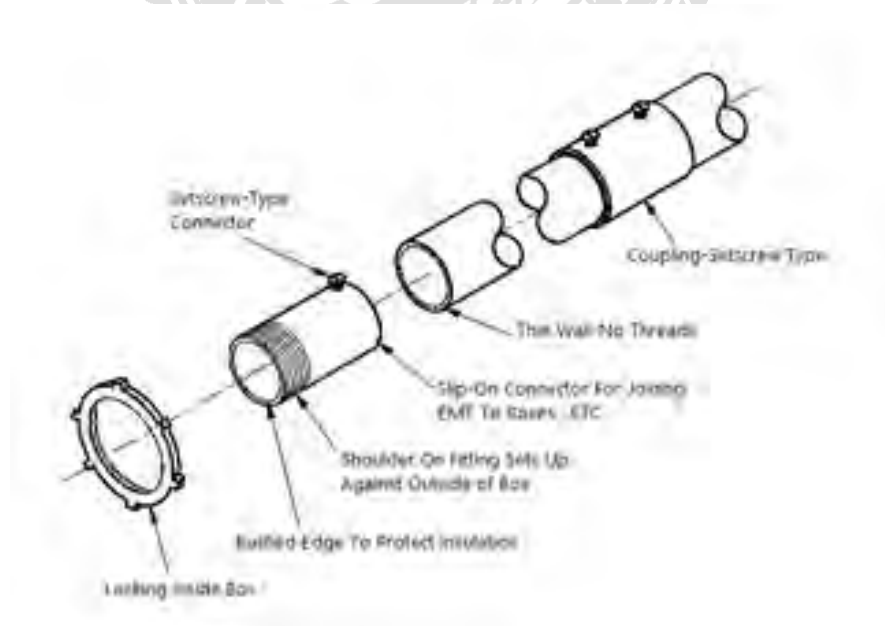

รูปที่ 2.21 การต่อท่อ EMT



### 2.3.4 ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit , FMC)

ท่อโลหะอ่อนทำมาจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีในลักษณะที่มีความอ่อนตัวสูง สามารถโค้งงอได้ ดังรูปที่ 2.22




รูปที่ 2.22 ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

- สถานที่ใช้งาน


ท่อโลหะอ่อนเหมาะสำหรับใช้กับงานที่อุปกรณ์นั้นมีการกันสะเทือนขณะใช้งาน อาทิเช่น มอเตอร์เครื่องจักรต่างๆ หรือ ใช้กับงานที่ต้องการความโค้งงอด้วยมุมสูง เช่น จุดต่อดวงโคม ท่อโลหะอ่อนไม่อนุญาตให้ใช้ในบางกรณี ดังนี้

- ในปล่องลิฟต์ หรือ ปล่องขนของ
- ในห้องแบตเตอรี่
- ในสถานที่อันตราย
- ในสถานที่เปียก ยกเว้นเมื่อมีการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในท่อ และใช้สายไฟฟ้าที่เหมาะสม
- ฝังในดิน หรือ ฝังในคอนกรีต

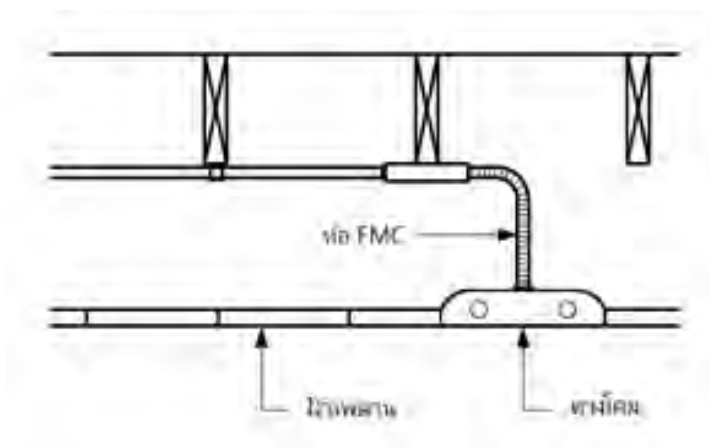

รูปที่ 2.23 การใช้งานท่อ FMC

- ขนาดมาตรฐาน
  - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm. (1/2") - 80 mm. (3")
- การติดตั้ง
  - ต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรง โดยทุกระยะไม่เกิน 1.50 m. และต้องให้ห่างออกมาจากกล่องไฟฟ้า หรือ จากจุดต่อไฟไม่เกิน 0.3 m.

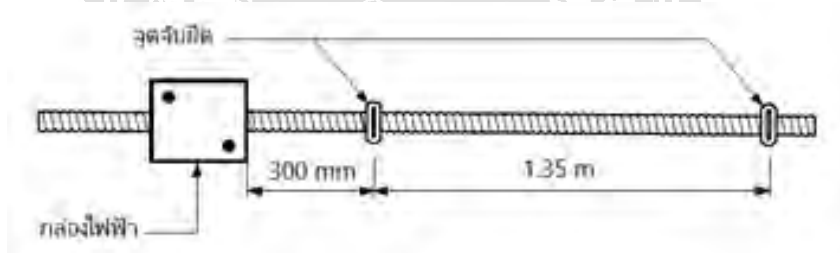

รูปที่ 2.24 การติดตั้งท่อโลหะอ่อน

- มุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสาย รวมกันไม่เกิน 360 องศา
- สามารถใช้ท่อโลหะอ่อนเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดินได้เมื่อท่อโลหะอ่อนมีความยาวไม่เกิน 1.80 m และ สายไฟภายในต่อกับเครื่องป้องกันกระแสเกินขนาดไม่เกิน 20 A


### 2.3.5 ท่อโลหะแข็ง

ท่อโลหะแข็งจะมีความทนทานต่อการกัดกร่อน และการกระทบกระแทกได้ดี แม้ว่าท่อชนิดนี้จะมี ความแข็งแรงน้อยกว่าท่อโลหะ แต่มีความทนทานต่อความชื้น และการกัดกร่อนจากสารเคมีในอากาศได้ ดีกว่า



รูปที่ 2.25 ท่อโลหะ

- สถานที่ใช้งาน
  - ท่อโลหะแข็งสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ดังนี้
    - ในที่เปิดเผย (Exposed) ที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
    - ในที่ซ่อน (Conceal) เช่นเดินซ่อนในผนัง พื้น และ เพดาน
    - ในที่เปียก และ ชื้น โดยมีการป้องกันน้ำในท่อ
    - สามารถฝังใต้ดินได้เพราะมันทนต่อความชื้นและการผุกร่อนได้แต่เพื่อความแข็งแรงส่วนมากจะหุ้มด้วยคอนกรีต ที่เรียกว่า Duct Bank

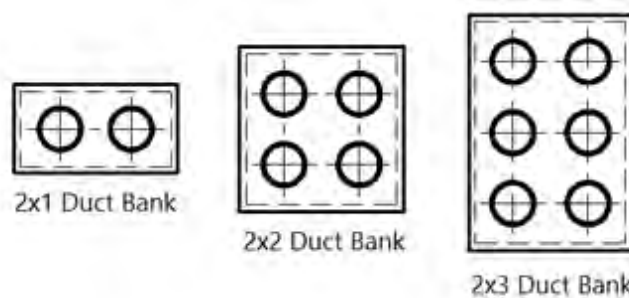


รูปที่ 2.26 Duct Bank

- ท่อโลหะแข็งไม่อนุญาตให้ใช้บางกรณีดังนี้
  - ใช้เป็นเครื่องแขวน และจับยึดดวงโคม
  - ในที่มีอุณหภูมิสูงกว่าของอุณหภูมิของท่อที่ระบุ

### 2.3.6 รางเดินสาย (Wire ways)

รางเดินสายเป็นรางที่ใช้เดินสายไฟฟ้า ทำจากแผ่นเหล็กแผ่นพับเป็นสี่เหลี่ยมจะมีฝาเปิดปิดเป็นแบบบานพับหรือแบบถอดออกได้แผ่นเหล็กที่ใช้ทำรางเดินสายจะต้องผ่านขบวนการต่างๆเพื่อกันสนิมก่อน

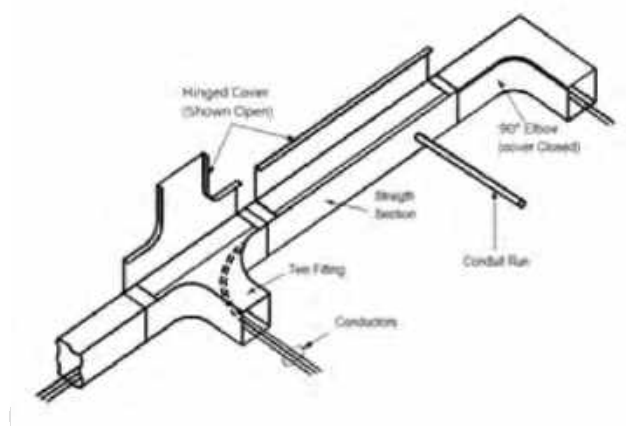

รูปที่ 2.27 รางเดินสาย

การต่อรางเดินสายเข้าด้วยกันหรือจะเดินเป็นทางโค้งสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปต่อเข้ากับรางเดินสายได้โดยเพื่อความสะดวกเช่น ข้องอ(Elbow)จุดเชื่อมต่อตัวที(Tee)และตัวลดขนาด(Reducer) เป็นต้น

- การเดินสายไฟฟ้าในรางเดินสาย Wire ways มีดังต่อไปนี้
  1. อนุญาตให้ใช้ในที่เปิดโล่งซึ่งเข้าถึงได้
  2. ห้ามใช้ในแผ่นฝ้าเพดาน
  3. รางเดินสายขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้ 150 x 300 mm.
  4. สายแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันทั้งสายดินต้องวางเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วมัดรวมเข้าด้วยกัน
  5. พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้าต้องไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดรางเดินสาย
  6. ถ้าตัวนำกระแสไม่เกิน 30 เส้นพิกัดกระแสติดตัวนำกระแส 3 เส้นในท่อไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่า
- สถานที่ใช้งาน

- รางเดินสายใช้ในที่เปิดโล่งถ้าเป็นภายนอกอาคารจะต้องเป็นชนิดที่กันฝนได้(Rain tight)ไม่ใช้ในที่มีอันตรายทางกายภาพ
- จำนวนตัวนำ
  - ผสมรวมของพื้นที่ภาคตัดขวางของสายไฟฟ้าจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของรางเดินสาย
- พิกัดกระแสของตัวนำ
  - พิกัดกระแสของตัวนำในรางเดินสายในกรณีเดินสายในท่อโลหะในอากาศถ้าจำนวนตัวนำเกิน 30 เส้นจะต้องใช้ตัวคูณลดโดยจะนับตัวนำที่มีกระแสเท่านั้น ตัวนำสำหรับวงจรสัญญาณตัวนำในระบบควบคุมมอเตอร์และสตาร์ทเตอร์ที่ใช้ในการเดินเครื่องเท่านั้น ไม่ถือเป็นตัวนำกระแส
- ขนาดมาตรฐาน
  - รางเดินสายที่บริษัทผู้ผลิตนิยมผลิตออกมาจำหน่ายมีขนาดดังนี้  
 H(ความสูง) = 50,75,100,150 และ 200 mm.  
 W(ความกว้าง) = 50,75,100,150,200,250 และ 300 mm.  
 L(ความยาว) = 1200 และ 2400 mm.  
 T(ความหนา) = 1.0 และ 1.5 mm.
- การติดตั้ง
  - จะต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรง ทุกระยะห่างกัน 1.5 m.
  - ไม่อนุญาตให้ต่อรางเดินสายตรงจุดที่ผนัง หรือ พื้น
  - ไม่อนุญาตให้ใช้รางเดินสายเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน

### 2.3.7 รางเคเบิล (Cable Trays)

รางเคเบิลหรือที่เรียกกัน โดยทั่วไปว่าเคเบิลเทรย์เป็นโครงสร้างสำหรับรับรองสายเคเบิลจะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักของทั้งหมด รางเคเบิลอาจแบ่งออกตามลักษณะต่างๆได้ดังนี้

1. รางเคเบิลแบบบันได (Ladder Type)
2. รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type)
3. รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (Solid Bottom Type)

- สายเคเบิลชนิด MI (Mineral-Insulated, Metal – Sheathed Cable) ชนิด MC (Metal – Clad Cable) และชนิด AC (Armored Cable)
- สายเคเบิลแกนเดี่ยวชนิดมีเปลือกนอกทั้งในระบบแรงสูงและแรงต่ำและขนาดไม่เล็กกว่า  $50 \text{ mm}^2$
- สายเคเบิลหลายแกนในระบบแรงสูง และระบบแรงต่ำทุกขนาด
- ท่อร้อยสายชนิดต่างๆ
- สายชนิดหลายแกนสำหรับควบคุมสัญญาณและไฟฟ้ากำลัง


#### 2.3.7.1 รางเคเบิลบันได (Ladder Type)



รูปที่ 2.28 รางเคเบิลแบบบันได (Ladder Type)

รางเคเบิลแบบบันได(Ladder Type) จะมีลักษณะคล้ายบันได (Rung) ใช้กับสายเคเบิลกำลังทำมาจากแผ่นเหล็กแผ่นมาตรฐานผ่านการพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy/Polyester หรือเคลือบผิวด้วย Hot-Dip Galvanized

#### 2.3.7.2 รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type)

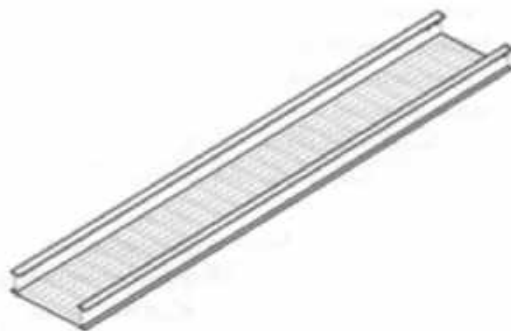

รูปที่ 2.29 รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type)

รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ(Perforated Type)จะมีลักษณะเป็นชั้นเดียวตลอดและมีรูระบายอากาศด้านล่างใช้มือจับยึดสายชนิดเส้นใหญ่เส้นเดียวหรือสายควบคุมชนิดหลายตัวนำทำมาจากแผ่นเหล็กมาตรฐานผ่านการพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy/Polyester หรือเคลือบผิวด้วยกรรมวิธี Hot-Dip Galvanized หรือเคลือบด้วยวิธีอะลูซิงค์ (Aluzinc)

### 2.3,7.3 รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (Solid Bottom Type)



รูปที่ 2.30 รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (Solid Bottom Type)

รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (Solid Bottom Type) จะมีลักษณะเป็นชั้นเดียวโดยตลอดและโดยที่ด้านล่างเป็นโลหะทึบ ใช้กับสายตัวนำโดยทั่วไปที่มีขนาดเล็กซึ่งสามารถเพิ่มเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลง สายไฟฟ้าโดยสะดวก

### 2.3.8 เครื่องประกอบ (Fittings)

เครื่องมือประกอบ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเดินสายจะใช้ร่วมกับท่อสายต่างๆเช่นท่อร้อยสายและรางเคเบิลเป็นต้นการใช้เครื่องประกอบในการเดินสายจะมีวัตถุประสงค์เพื่องานทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า โดยสรุปดังนี้

- เพื่อช่วยในการจับยึดท่อสายให้มีความมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อการเปลี่ยนทิศทางในการเดินสาย
- เพื่อความสะดวกในการเดินสาย
- เพื่อการตัดต่อสาย


เครื่องประกอบสามารถแบ่งตามหน้าที่การใช้งานได้ 3 ประเภทดังนี้

- กล่องไฟฟ้า (Boxes)

- กล่องดึงสาย (Pull Boxes)
- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fittings)

### 2.3.8.1 กล่องไฟ (Boxes)

กล่องไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินสายมีมากมายหลายชนิดโดยที่แต่ละชนิดจะมีหน้าที่ต่างกันเช่นกล่องสำหรับจุดต่อไฟฟ้าของสวิทช์หรืออุปกรณ์ (Outlet Boxes) กล่องสำหรับต่อสายกล่องแยกเป็นต้นกล่องไฟฟ้าเหล่านี้จะช่วยให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประกายไฟที่จุดต่อไฟไปใกล้วัสดุที่ติดไฟ

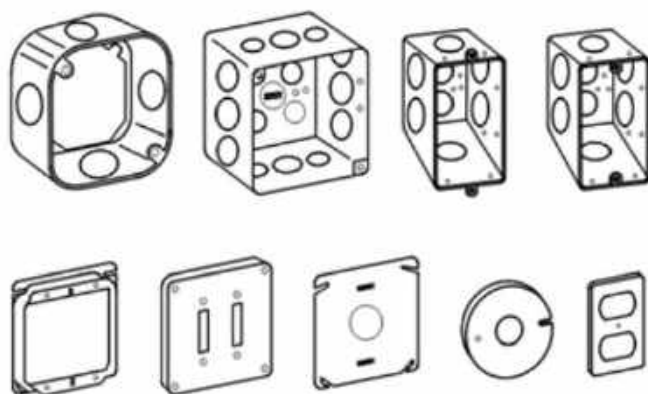

รูปที่ 3.31 กล่องไฟฟ้า และแผ่นปิดชนิดต่างๆ

กล่องไฟฟ้านั้นมีแบบที่ทำมาจากโลหะและอโลหะ โดยกล่องไฟฟ้าที่ทำมาจากโลหะพวกเหล็กแล้วเคลือบด้วยสังกะสี (Galvanized Steel) จะต้องมีการต่อลงดินเพื่อให้มีความปลอดภัยกล่องไฟฟ้าแบบที่ทำมาจากพวกอโลหะ Porcelain, Bakelite และ PVC กล่องไฟฟ้านั้นจะมีขนาดตามที่ใช้งานโดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านกล่องไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าได้ให้ข้อกำหนดสำหรับกล่องไฟฟ้าไว้ดังนี้

- กล่องไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้ และมีที่ว่างปฏิบัติงานพอเพียง
- ตรงตำแหน่งที่สายไฟผ่านกล่องจะต้องมีบุชชิ่งหรือเครื่องประกอบขอบบนเพื่อป้องกันฉนวนของสายไฟเสียหาย
- กล่องไฟฟ้าในระบบแรงสูงต้องมีป้าย อันตรายนไฟฟ้าแรงสูง ติดไว้ถาวรที่ด้านนอกของฝากล่อง




### 2.3.8.2 กล่องดึงสาย (Pull Boxes)

ถ้าท่อร้อยสายไฟนั้นมีความยาวมากและอาจต้องเปลี่ยนทิศทางทางการเดินสายจะใช้กล่องดึงสายช่วยในการเดินสายไฟฟ้าโดยจะช่วยลดช่วงความยาวในการดึงสายไฟป้องกันไม่ให้เสียไฟฟ้าและเสียหายและเพื่อความสะดวก

#### 2.3.8.2.1 แบบดึงตรง (Straight Pull)


ในกรณีชนิดดึงตรงกล่องดึงสายจะต้องมีความยาวไม่น้อย 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใหญ่ที่สุด ดังรูปที่ 2.32

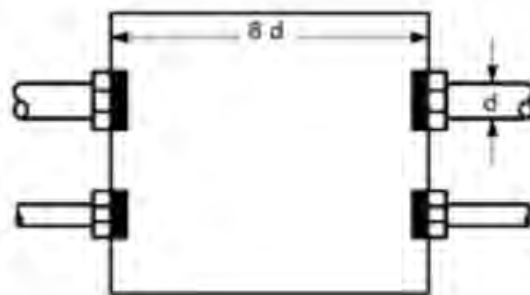

รูปที่ 2.32 กล่องดึงสายชนิดดึงตรง

#### 2.3.8.2.2 แบบดึงตรง (Angle Pull)


ในกรณีชนิดดึงเป็นมุมนั้นระยะระหว่างท่อไปถึงผนังฝั่งตรงข้ามของกล่องดึงสายจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใหญ่ที่สุดรวมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหลือซึ่งเข้าสู่ผนังของกล่องในแถวเดียวกันและระยะที่สั้นสุดระหว่างท่อทางด้านเข้าและท่อทางด้านออกจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนั้นดังรูปที่ 2.33

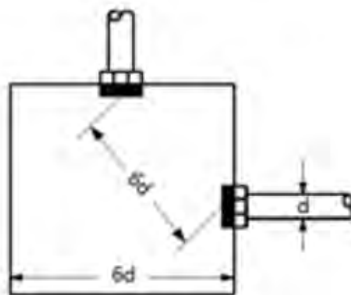


รูปที่ 2.33 กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นมุม

### 2.3.8.3 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fittings)

เครื่องประกอบท่อร้อยสายหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับท่อร้อยสายเช่นข้อต่อ(Couplings), ข้อต่อยึด (Connectors), บุษซึ่ง(Bushing), ข้องอ(Elbows), ตัวจับยึด(Supports) เป็นต้นเครื่องประกอบท่อร้อยสายชนิดที่ใช้กับท่อโลหะหนา(RMC)และท่อโลหะปานกลาง(IMC)และส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีเกลียวส่วนในกรณีที่ใช้กับท่อโลหะบาง(EMT)นั้นเนื่องจากท่อชนิดนี้ไม่มีเกลียวจึงต้องเชื่อมเข้ากับกล่องไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆโดยใช้ข้อต่อและข้อต่อยึดชนิดต่างๆได้แก่แบบขันสกรู(Set screw)แบบชนิดอัดแน่น(Compression)และแบบชนิดย่ำร่อง(Indenter)เครื่องประกอบท่อร้อยสายชนิดต่างๆแสดงในรูปที่ 2.34 และรูปที่ 2.35

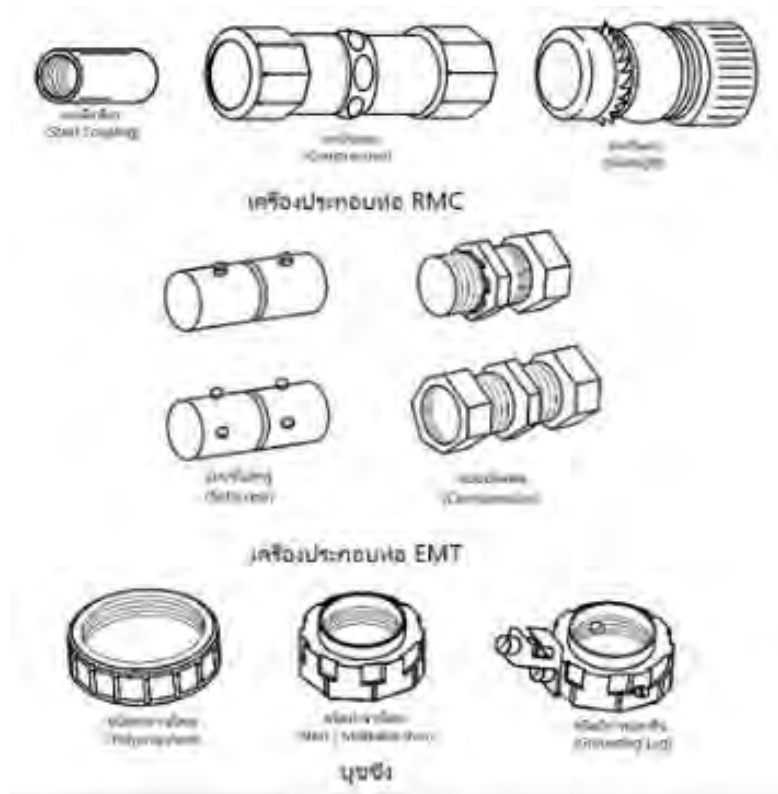

รูป 2.34 เครื่องประกอบท่อ RMC, EMT และบุษซึ่ง

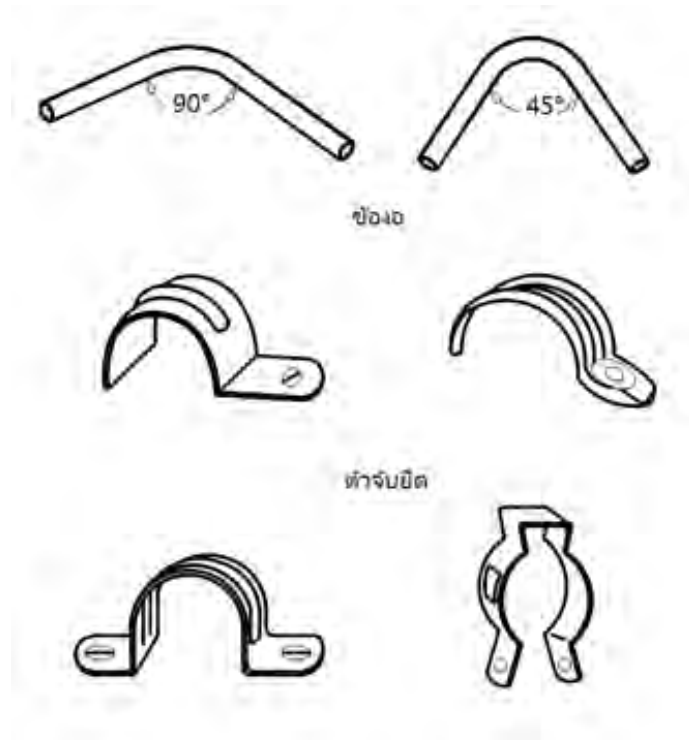

รูปที่ 2.35 ข้องอและตัวจับยึด



## บทที่ 3

### รายละเอียดประกอบงาน

#### 3.1 ชื่อ และ ที่ตั้งสถานประกอบการ

บริษัท เจนพาวเวอร์ อินจิเนียร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



รูปที่ 3.1

#### 3.2 ลักษณะการประกอบการ

บริษัท เจนพาวเวอร์ อินจิเนียร์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบต่างๆ คือ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ของอาคารสูงให้บริการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ บริการการใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทุกประเภท ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานให้ทางบริษัทดำเนินการปรับแก้ไขแบบระบบต่างๆ เลือกวัสดุ อุปกรณ์เสนอทางสำนักงาน ตลอดจนจัดการทำงานและควบคุมทีมงานที่ดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ ดังนี้

- ระบบไฟฟ้า
- ระบบปรับอากาศ

- ระบบดับเพลิง
- ระบบสุขาภิบาล

### 3.3 รูปแบบการจัดการขององค์กร

#### ระบบสำนักงาน

1. กรรมการผู้จัดการบริษัท Managing Director
2. ผู้จัดการ Director
3. เลขานุการ Secretary
4. ฝ่ายบัญชี Accounting
5. ฝ่ายจัดซื้อ Purchaser
6. ฝ่ายบุคคล Human Resource


#### ระบบวิศวกรรม

1. Sr. Project Manager
2. Project Manager
3. Site Manager (EE,ME)
4. Project Engineer (EE,ME)
5. Site Engineer (EE,ME)
6. Supervisor (EE,ME)
7. Draft man (EE,ME)
8. Foreman (EE,AC,FP,SN)
9. Headman (EE,AC,FP,SN)
10. ช่าง Worker

#### ระบบรักษาความปลอดภัย

1. Safety Officer
2. Site secretary

การบริหารขององค์กรประกอบด้วย

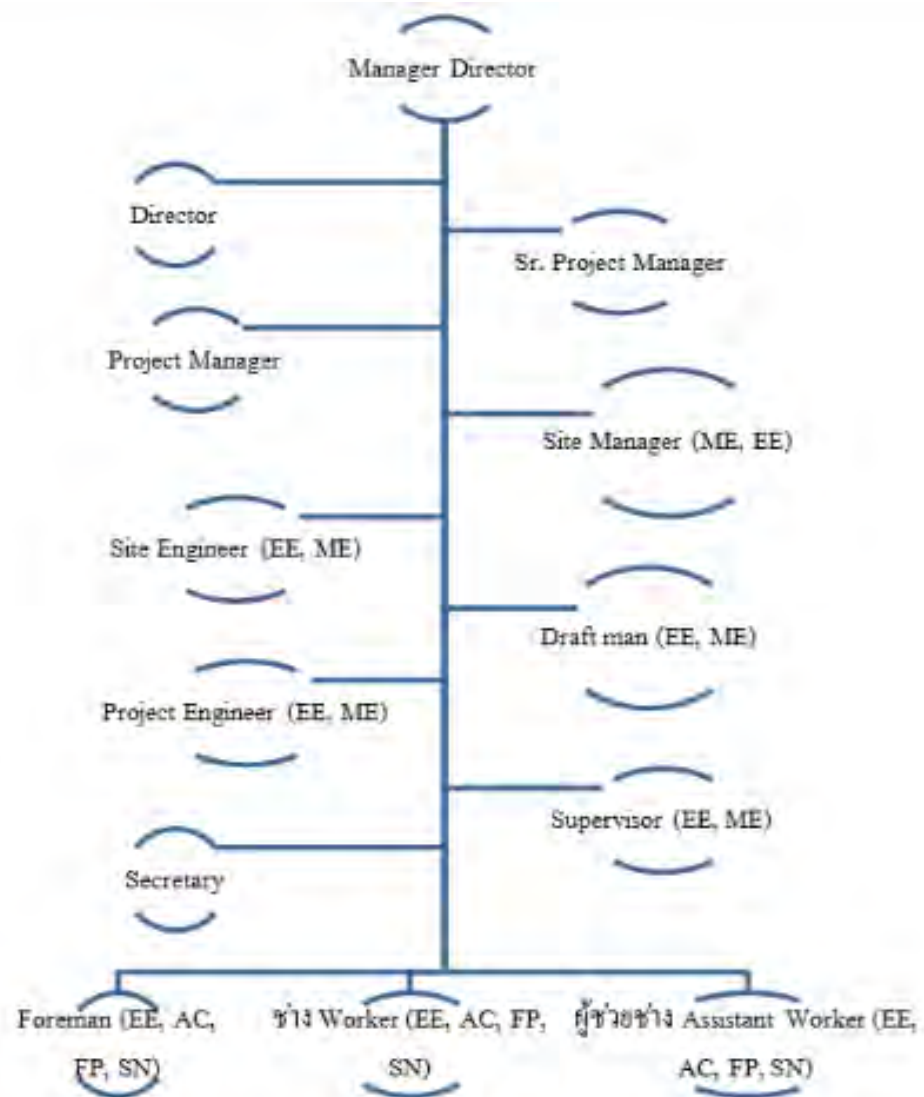

รูปที่ 3.2

### 3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ได้รับมอบหมายให้ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า (Assistant Site Engineer) โดยมีหน้าที่ประสานงานระหว่างวิศวกรผู้จัดการ โครงการกับทีมงานช่าง คอยควบคุมงาน สำหรับในส่วนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแบบที่โครงการนั้นได้กำหนดแบบงานไว้และรวมทั้งการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น ลักษณะพื้นที่หน้างานไม่ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าคุณภาพอุปกรณ์ส่องสว่างไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ระบบเตือนภัยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตรงความต้องการของผู้ว่าจ้าง และมีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ DB จัดสถานที่และฐานตั้ง เพื่อติดตั้งตู้ DB ให้เหมาะสมกับการใช้งานของสำนักงาน ทำการติดตั้งตู้ DB และออกแบบการเดินสายไปยังตู้ CB ในห้องสำนักงาน ซึ่งห้องสำนักงานจะมีอยู่ในชั้น 9 ถึงชั้น 27 ทำการเดินสายเข้าสู่ RCU และการตรวจสอบการทำงานของตู้ CB อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องสำนักงาน ฟังก์ชันการทำงานของตู้ RCU ที่เป็นวงจรควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในห้อง ทดสอบความปลอดภัยใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

### 3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)

ชื่อ : นาย กฤษฏา ศรีสุข

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

แผนงานที่ทำงาน : ไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เบอร์โทรติดต่อ : 089-999527-5

### 3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.1 ฝั่งเวลาในการดำเนินงาน

ที่	หัวข้อ	พ.ศ. 2562										
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
1	ศึกษาทฤษฎี	■	■	■	■							
	สหกิจศึกษา	■	■	■	■							
2	ปฏิบัติงาน					■	■	■	■			
	สหกิจศึกษา					■	■	■	■			
3	ค้นคว้าหาข้อมูล							■	■			
								■	■			
4	จัดทำโครงการ								■	■	■	
									■	■	■	
5	สอบประเมินผล										■	
	และส่งเล่มโครงการ										■	

■ เวลาที่วางแผนไว้

■ เวลาดำเนินการ

### 3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

โครงการสำนักงาน ไอร่า วัน ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทเจนพาวเวอร์ อินจิเนียร์ส จำกัด เป็นผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงาน จึงมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสำนักงาน ดังนี้

1. ติดตั้งแผงไฟฟ้าขนาดย่อย DB
2. เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
3. ติดตั้งคอนซูมเมอร์
4. ติดตั้งกล่องควบคุมระบบภายในห้อง RCU
5. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ , สวิตซ์ , ปลั๊ก , เต้ารับอื่นๆ





รูปที่ 3.3 แผงไฟฟ้าขนาดย่อย DB




รูปที่ 3.4 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า



รูปที่ 3.5 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชั้นสำนักงาน

## วิธีการดำเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

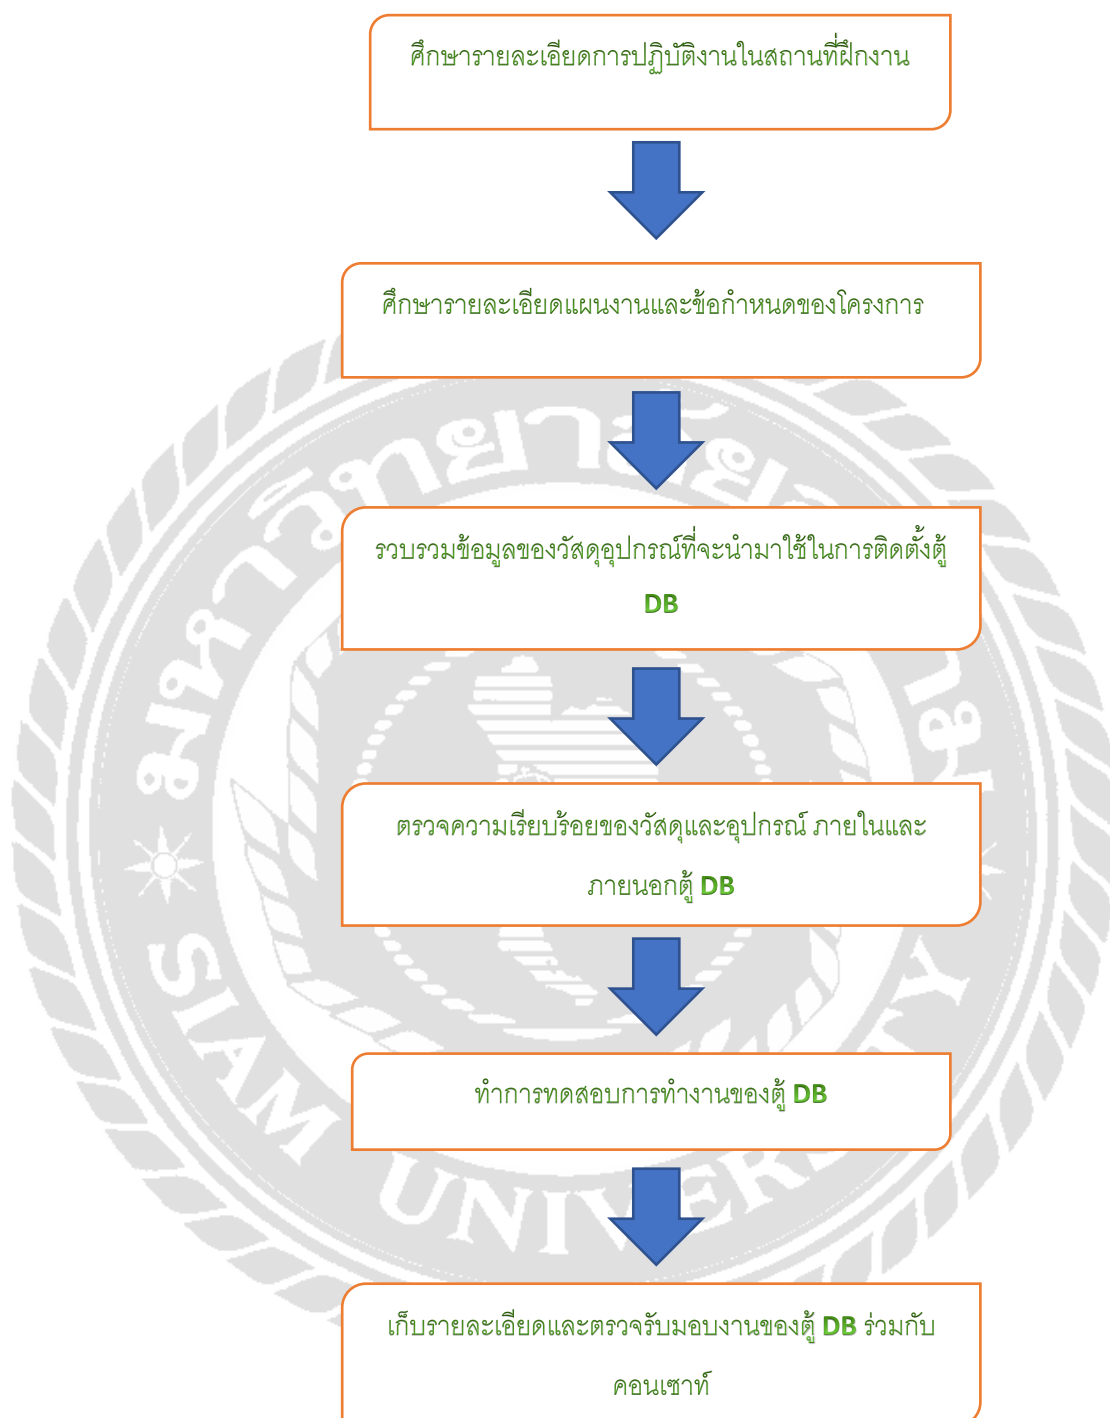

### 3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1. ไคควง หรือ สกรูไร



รูปที่ 3.6 ไคควง หรือ สกรูไร

2. ไคควงเช็คไฟ



รูปที่ 3.7 ไคควงเช็คไฟ

3. คีมตัดสายไฟฟ้า



รูปที่ 3.8 คีมตัดสายไฟฟ้า

## 4. ค้อน



รูปที่ 3.9 ค้อน

## 5. สว่านไฟฟ้า



รูปที่ 3.10 สว่านไฟฟ้า

## 6. เครื่องมือวัดระดับน้ำ



รูปที่ 3.11 เครื่องมือวัดระดับน้ำ

## 7. เครื่องมือวัดระยะ หรือ ตลับเมตร




รูปที่ 3.12 เครื่องมือวัดระยะ หรือ ตลับเมตร

## 8. เครื่องมือวัดไฟ หรือ มัลติมิเตอร์



รูปที่ 3.13 เครื่องมือวัดไฟ หรือ มัลติมิเตอร์

## 9. แบบไดอะแกรม

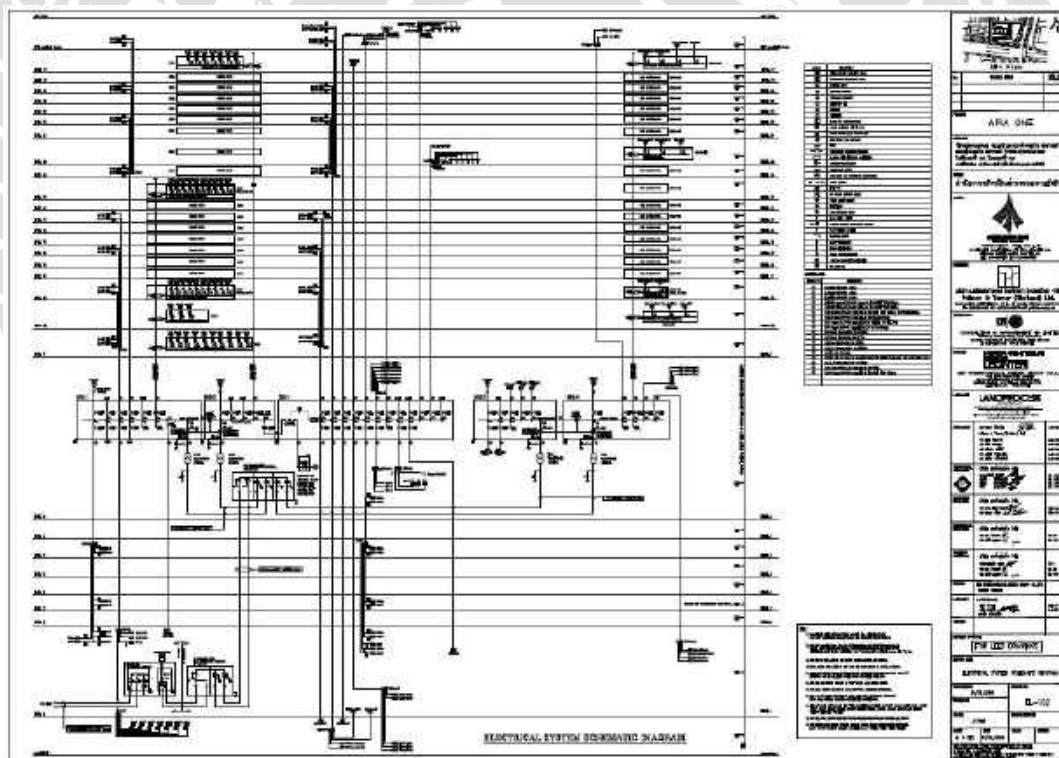

รูปที่ 3.14 แบบไดอะแกรม

## บทที่ 4

### ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

#### 4.1 บทนำ

สำนักงานขนาดใหญ่มีความต้องการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง ภายในสำนักงานนอกจากจะมี ส่วนห้องสำนักงานแล้ว ยังมีพื้นที่ส่วนรวมในการให้บริการ อาทิเช่น ห้องอาหาร ลานจอดรถ เป็นต้น เพื่อให้ทางสำนักงานนั้นมีบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการอย่างมีระดับ และมีความพึงพอใจ โดย สำนักงานได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระบบต่างๆ ได้ดังนี้ คือ การจ่ายกำลังไฟ (Power Distribution System) ระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) ระบบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอาคารสูงที่ใช้สำหรับการอยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีความเชื่อถือในการใช้ไฟฟ้า หากไฟฟ้าดับจะต้องมีไฟฟ้าสำรองที่พร้อมใช้งานได้ทันทีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรือเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ก็สามารถที่จะรับรู้และป้องกันเหตุไม่ให้เกิดลุกลามได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใด การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีคุณภาพตาม มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ของประเทศไทย โดยผู้จัดทำได้มีการศึกษาหาความรู้จากหน้างานจริงในส่วนของระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้น จนแล้วเสร็จ และการส่งงาน ซึ่งจะต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกร และให้ร่วมมือกับงานระบบอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิกผู้ออกแบบ และเจ้าของ โครงการ

#### 1.2 ระบบไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้าที่สำนักงานใช้จะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ ที่ทำหน้าที่ในการเดินสายเข้าอาคาร มีการติดตั้งริงเมนยูนิท และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ซึ่งทางการไฟฟ้าฯ จ่ายไฟฟ้าแรงดัน 24 kV โดยรับไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าใต้ดินจากสายป้อนอากาศ ของการไฟฟ้าฯ ใช้สายไฟฟ้า XLPE ขนาดสาย 240 mm<sup>2</sup> นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินผ่าน บ่อแมนโฮล โดยทางโครงการมีบ่อแมนโฮล 2 บ่อ บ่อแรกจะเป็นไทม์ที่ลิกเนื่องจากการไฟฟ้าจะให้สร้างไว้รองรับการลิกกับอันเดอร์กราว (underground) ในอนาคตแล้วส่งมาที่ห้อง RMU (Ring main unit)



ของทางการไฟฟ้าที่ชั้น 1 เพื่อป้องกันเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงดันสูง วัดต์ฮาวร์มิเตอร์ (Watt Hour Meter) โดยมีมอเตอร์มาตรไฟฟ้าคอยหมุนตัวเลขบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเป็น กิโลวัตต์/ ชั่วโมง หรือยูนิต จากนั้นจะเข้ามาที่ห้อง RMU ของทางโครงการเป็นแบบ 3 ฟังก์ชัน คือ 1 Incoming 2 Outgoing และส่งเข้าไปที่ RMU ที่ชั้น 6 M เป็นแบบ 4 ฟังก์ชัน แล้วจ่ายไฟให้กับหม้อแปลง (Transformer) ขนาด 1000 kVA จำนวน 2 ลูก และส่งต่อไปยังห้องบริษัทประชาชน MDB หรือแผงสวิตช์ไฟฟ้าหลัก



รูปที่ 4.1 สายไฟฟ้า XLPE



รูปที่ 4.2 ตะกร้อดิ่งสายไฟฟ้า

สารหล่อลื่นใช้ทาสายไฟฟ้าให้เกิดความลื่นก่อนดึงสายไฟผ่านท่อป้องกันการเสียดสีระหว่างสายไฟกับท่อซึ่งอาจทำให้สายไฟเสียหาย และเป็นอันตรายขณะใช้ไฟฟ้า เมื่อแห้งจะทำให้หน้าที่เป็นฉนวนเคลือบสายไฟอีกชั้นหนึ่งในตัว เหมาะสำหรับ สายไฟที่เคลือบด้วยยาง (R, RH, ETC) แต่ไม่ใช้กับสารที่หุ้มด้วย ความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene)



รูปที่ 4.3 การเดินสายท่อใต้ดิน

ริงเมนยูนิท RMU (Ring main unit) การใช้งานตู้ RM6 ที่เป็น 4 ฟังก์ชัน 2 (Incoming) 2 (Outgoing) แบบ NE-DIDI คือไม่สามารถที่จะต่อขยายเพิ่มได้ สำหรับภายในจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ Cricui Breaker มีค่ากระแสพิทัด 200 A จะมีตัวทริปยูนิท (VIP45) เป็นรีเลย์ป้องกันของตู้มีฟังก์ชัน กระแสเกิน (Over current) และการป้องกันลัดวงจรลงดิน (Earth Fault) มีแลมป์แสดงสัญญาณการรับไฟฟ้าครบทั้ง 3 เฟส มีปุ่ม Emergency ใช้สำหรับหยุดจ่ายไฟฟ้าด้านเบรกเกอร์ (Outgoing) ถ้าหม้อแปลงทำงานหนักมีความร้อนเกิน หม้อแปลงจะส่งสัญญาณให้ RMU ไม่ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงเพื่อเป็นการป้องกันหม้อแปลงอีกชั้นหนึ่ง มาตรวัดระดับความดัน (Pressure Gauge) ใช้วัดแรงดันของก๊าซ SF6 ซึ่งปกติจะมีแรงดันอยู่ที่ 0.2 bar ก่อนเริ่มทำการจ่ายไฟฟ้าต้องตรวจสอบว่าสายพาวเวอร์ และสายกราวด์ได้ต่อไว้ดีแล้ว





รูปที่ 4.4 รিংเมนยูนิท (RMU)

หม้อแปลง (Transformer) โรงแรงใช้หม้อแปลง ขนาดพิกัด 1000 kVA (Input) 24 kV แปลงไฟ (Output) 416/240 V อุณหภูมิพิกัด 155 c° เป็นหม้อแปลงแบบ Dry type ช่วยในการประหยัดพื้นที่การติดตั้ง แต่ต้องรักษาความสะอาดของห้องเป็นอย่างดี หม้อแปลงชนิด Cast Resin หรือ Class F เป็นหม้อแปลงซึ่งแปลงแรงดันปานกลางไปเป็นแรงต่ำ ขนาด 24 kV การติดตั้งหม้อแปลงภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิด จึงต้องมีคุณสมบัติที่ติดไฟได้ยาก โดยข้อกำหนดและลักษณะการติดตั้งหม้อแปลงมีดังต่อไปนี้

1. ห้องหม้อแปลง จะต้องมีความสูงเหนือพื้นไม่น้อยกว่า 2 m ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับผนังหรือประตูห้องหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 1 m ระยะห่างระหว่างหม้อแปลง 0.60 m และระยะที่ว่างเหนือหม้อแปลงหรือเครื่องห่อหุ้มไม่น้อยกว่า 0.60 m
2. หม้อแปลงต้องไม่ตั้งใกล้กับวัสดุที่ไวไฟหรือติดไฟง่าย หากเกิดหม้อแปลงระเบิดอาจเกิดเพลิงไหม้ได้
3. ทางเข้าต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 1 ทาง คือสูง 2.00 m กว้าง 0.60 m เพื่อปฏิบัติงาน
4. ส่วนห่อหุ้มหรือตัวถังหม้อแปลง และครีบบระบายอากาศต้องไม่เป็นสนิม และจะต้องไม่มีการสุกร่อน
5. จุดสายต่อดินต้องมีสภาพไม่ชำรุดเสียหาย



รูปที่ 4.5 หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลง Cast Resin จะมีชุดควบคุมการทำงานของหม้อแปลง ซึ่งจะมีระบบป้องกันความร้อนเกินพิกัดสำหรับขดลวด เพื่อความปลอดภัย โดยระบบป้องกันความร้อนนี้จะมีตัวรับสัญญาณ (Sensore) และ รีเลย์ความร้อน (Temperature Relay) เมื่ออุณหภูมิของหม้อแปลงมีค่าสูงกว่าค่าที่ปรับตั้งไว้ที่ชุดควบคุม ก็จะสั่งให้รีเลย์ทำงาน ซึ่งจะทำให้พัดลมทำงานที่ อุณหภูมิ 80 c° เกิดการเตือน (Alarm) ที่อุณหภูมิ 100 c° และตัดวงจร (Trip) ที่อุณหภูมิ 140 c°

พัดลมระบบความร้อน ติดตั้งไว้ด้านล่าง จะเป่าลมจากด้านล่างผ่านช่องอากาศ (Air Ducth) ระหว่างขดลวดแรงดันปานกลาง (MV) และแรงดันต่ำ (LV) และผ่านขดลวดด้านบนอก ทำให้สามารถจ่ายโหลดเพิ่มประมาณ 30 - 40% ของพิกัดปกติได้ ส่วนระกอบที่สำคัญของหม้อแปลง ได้แก่ บาร์สิ่งฝั่งแรงสูงที่เชื่อมต่อกับ RMU ทั้ง 3 เฟส โดยมี Box PT 100 -1 เป็นตัวรับสัญญาณ (Sensors) ที่วัดอุณหภูมิของแต่ละเฟส A, B, C ซึ่งตัวกลางจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิจะสูงมากกว่า 2 - 5 c° เนื่องจากได้รับความร้อนจากทั้ง 2 ข้าง มีพัดลม (Cross Flow Fans) ช่วยระบายความร้อน โดยจะเป่าลมจากทางด้านล่างขึ้นบน และมีจุดต่อ Earth Terminal ที่สำคัญต่อลงดิน เพื่อความปลอดภัย ส่วนของชุดควบคุม (Control Box) ที่หน้าตู้หม้อแปลง จะเป็นตัวแสดงผลข้อมูลของอุณหภูมิแต่ละเฟส มีสวิทช์ปรับระบบการทำงานของพัดลม (Auto Manual Selector Switch) สามารถสั่งเป็นการควบคุมด้วยมือ กับแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำงานตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ มี Buzzer

ตัวแสดงสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้ ความดัง 85 – 90 dB ที่ 1 m และสวิทช์รีเซ็ตสัญญาณเตือน (Reset Alarm Switch) ใช้เพื่อกดในการหยุดสัญญาณเตือนที่ตั้งขึ้น



รูปที่ 4.6 ลักษณะ Tap Charger

ตารางที่ 4.1 Ratio Tap Charger

	HV	LV	Ratio
Tap 1	24000	416	57.69
Tap 2	23800	416	56.25
Tap 3	22800	416	54.8
Tap 4	22200	416	53.36
Tap 5	24600	416	51.9

ตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันตำแหน่ง Tap ของหม้อแปลงอยู่ที่ Tap 1 แล้ววัดแรงดันที่ตู้ MDB ได้เท่ากับ 380 V แสดงว่า Input เข้ามาคือ

$$380 * 57.69 = 21922.2 \text{ V}$$

ถ้าปรับ Tap ไปที่ Tap 2 จะได้แรงดัน  $21922.2 / 56.25 = 389.73 \text{ V}$

ถ้าปรับ Tap ไปที่ Tap 3 จะได้แรงดัน  $21922.2 / 54.8 = 400.04 \text{ V}$

ถ้าปรับ Tap ไปที่ Tap2 จะได้แรงดัน  $21922.2/53.36 = 410.84 \text{ V}$

ถ้าปรับ Tap ไปที่ Tap2 จะได้แรงดัน  $21922.2/51.9 = 422.39 \text{ V}$



รูปที่ 4.7 ชุดควบคุมการทำงานของหม้อแปลง

#### 4.2.1 บริภัณฑ์ประธาน

บริภัณฑ์ประธาน MDB (Main Distribution Board) หรือแผงสวิตช์ (Switchboards) เป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ ซึ่งทางโรงแรมมีบริภัณฑ์ประธาน 2 ชุด คือ MDB1 และ MDB2 ที่รับไฟจากด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลง 2 ชุด คือ MBD1 รับไฟฟ้ามาจากหม้อแปลง 1 และ MDB2 ก็รับไฟฟ้ามาจากหม้อแปลง 2 เพื่อนำไปจ่ายโหลดต่างๆ เช่น แผงย่อย (Panel board) MCC เป็นต้น MDB มีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่โครงหล่อหุ้ม บัสบาร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker : CB) โดยโครงสร้างแบบ Modular เป็นตู้จ่ายไฟมีความสูงประมาณ 2000 mm – 2200 mm ขนาดมาตรฐาน ซึ่งความหนาจะต้องคำนึงถึงขนาดและจำนวนของบริภัณฑ์ป้องกันแผงสวิตช์

ตามมาตรฐานของแผงสวิตช์ คือ IEC 60439 – 1 “Low Voltage Switchgear and Control gear Assemblies” ซึ่งมีการทดสอบ การทดสอบประจำและการทดสอบเฉพาะแบบ ตัวอย่างการทดสอบประจำ เช่น การตรวจพินิจพิจารณา การทดสอบไดอิเล็กตริก การตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรป้องกัน และทดสอบค่าความต้านทานฉนวน เป็นต้น



รูปที่ 4.8 บริภัณฑ์ประธาน MDB

ACB (Air Circuit Breaker) เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำที่สามารถจะทำการดับดับอาร์คได้ด้วยอากาศหรือเรียกว่า Air Insulator Circuit Breaker ซึ่ง ACB จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่มีกักกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูง ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ใช้สำหรับเป็นเมนเบรกเกอร์ จะมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากอยู่ในตัวซึ่งจะสามารถนำไปใช้งานได้โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์



รูปที่ 4.9 การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB



การทดสอบความต้านทานฉนวนของสายไฟฟ้าที่มีความสำคัญก่อนที่จะใช้สายไฟฟ้า เช่น สายไฟที่ต่อเข้ากับบริษัทประชาชน โดยใช้เครื่องวัดความต้านทานฉนวน หรือ Insulation Tester (M OHT) คือเครื่องมือที่ใช้ทดสอบฉนวนว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่อไปหรือไม่ การทดสอบความต้านทานฉนวนจึงจำเป็นจึงทดสอบเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน



รูปที่ 4.10 เครื่องทดสอบฉนวนแบบอนาล็อก

เครื่องวัดระดับเฟส (Phase Rotation Tester) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบระดับเฟสของระบบไฟฟ้า 3 เฟสมีทั้งแบบหน้าจอดีจิตอลและแบบ LED หลักการทำงานคือว่าในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ลำดับเฟสสำคัญจำแนกได้ 2 ระบบ ด้วยกันเรียกว่า ลำดับเฟสบวกหรือตามเข็มนาฬิกา (Clockwise) และลำดับเฟสลบหรือทวนเข็มนาฬิกา (Counter clockwise) ถ้าหากว่ามอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าที่มีลำดับเฟสบวก แต่ถ้าป้อนระบบไฟฟ้าที่มีลำดับเฟสลบให้ก็อาจจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับทิศทาง การทำงานได้ 2 แบบ ด้วยกัน คือเครื่องวัดลำดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องวัดลำดับเฟสแบบอาศัยหลอดไฟฟ้าครีองวัดลำดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องวัดแบบนี้ บางที่เรียกว่าแบบจานหมุน



รูปที่ 4.11 การใช้เครื่องวัดลำดับเฟส

สำนักงานตั้งแต่ 9 – 27 มีทั้งหมด 19 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีห้องไฟฟ้าที่แผงไฟฟ้าย่อย DB เพื่อจ่ายไฟให้กับสำนักงานในแต่ละชั้น โดยจะมี Tap off ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าที่มาจากบริษัทประชาชน MDB ทั้ง 2 แล้วส่งต่อไปให้แผงไฟฟ้าย่อย ซึ่งจะใช้ Cam Switch หรือ Rotary เป็นอุปกรณ์เปิดปิดด้วยการหมุน สวิตซ์ทางไฟฟ้า 2 ชุดนี้จะเลือกให้เปิดปิดหน้าสัมผัสพร้อมกันไม่ได้ เป็นการเลือกรับไฟฟ้าจากแผงไฟฟ้าหลักชุดใดชุดหนึ่งเพื่อจ่ายให้กับแผงไฟฟ้าย่อย DB แล้วจ่ายไฟให้กับคอนซูมเมอร์ยูนิิตในห้องแต่ละห้อง

บริษัทประชาชนสำรอง EMDB (Emergency Main Distribution Board) แผงสวิตซ์สำรองนั้นมีไว้เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่จำเป็นที่ต้องการไฟฟ้าที่โดยจะรับไฟฟ้ามาจาก ATS ที่รับไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง ระหว่างไฟฟ้าทางการไฟฟ้าฯ และไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง EMDB มีเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการไฟฟ้าต่อเนื่องตลอด เช่น ไฟฟ้าในห้องรักษาความปลอดภัย ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เพราะไม่สามารถที่จะหยุดการทำงานเป็นเวลานานได้เนื่องจากอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ EMDB มีหลักการคล้ายกับ MDB และมีจอแสดงผลข้อมูลแบบเดียวกัน MDB โดยจะจ่ายไฟฟ้าให้กับแผงไฟฟ้าประจำชั้นหลักของสำนักงาน ได้แก่ ชั้น 8, 1 เป็นต้น



รูปที่ 4.12 บริเวณห้องประจักษ์สำรอง ตู้ EMDB

#### 4.3 ระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรอง จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง (601 V ถึง 15 kV) และมี UPS เพื่อสำรองไฟให้ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบสื่อสารของระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

คือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กตามหลักการ ของ ไมเคิล ฟาราเดย์ คือการเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการเคลื่อนที่แม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดตัวนำนั้น ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดกระแสตรง เรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) และชนิดกระแสสลับ เรียกว่า อัลเตอร์เนเตอร์ (Alternator) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในงานในเชิงอุตสาหกรรมนั้น โดยมากจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ซึ่งมีทั้งแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้จะเป็นเครื่องกำเนิดแบบ 3 เฟส ทั้งหมด

อุปกรณ์ควบคุม เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์เซออร์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยสามารถกำหนดการจ่ายเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมความเร็วรอบและ ปรับแรงดันไฟฟ้าด้าน Output ให้คงที่ รวมถึงการแสดงค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทางเครื่องยนต์ ทางไฟฟ้า การเตือนและการสั่งดับ



เครื่องทันทีเมื่อพบเหตุผิดปกติ การควบคุมการทำงานจะใช้ Control Panel เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับ Commins Generator โดยจะมีสวิทช์บนหน้าปัดเพื่อเลือกการใช้งานการตั้งค่าและการแสดงผลทางจอ Digital Display เจนเนอเรเตอร์ จะซิงโครไนส์กับตัว AST คือการทำงานที่จะต้องทำการสื่อสารระหว่างกันตลอดโดยใช้สายส่งข้อมูล

Automatic Transfer Switch (ATS) คืออุปกรณ์ที่ใช้เลือกทางเดินไฟหรือแหล่งจ่ายไฟระหว่างแหล่งจ่าย 2 แหล่ง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เลือกระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงหรือเลือกระหว่างหม้อแปลงกับหม้อแปลง โดยที่มักจะใช้เลือกระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ATS Controller และ Gen set Controller เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญสำหรับระบบสำรองไฟ โดย ATS Controller ใช้ควบคุมการทำงานของ ATS โดยจะทำหน้าที่สั่ง ATS Transfer ไปรับไฟจากฝั่ง Gen หรือฝั่งหม้อแปลงจากการไฟฟ้า ซึ่ง ATS Controller จะทำงานโดยเช็คแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟทั้ง 2 แหล่ง ว่าเหมาะสมพร้อมที่จะจ่ายให้กับ Load ได้หรือไม่ หรือเราอาจจะใช้ชุด Control Gen – Set แทน ATS Controller ก็ได้ แต่เนื่องจากแบบ Auto Mains Failure (AMF) นี้สามารถนำมาใช้งานแทน ATS Controller ได้ เพราะนอกจาก AMF จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Gen แล้วตัว AMF ยังสามารถตรวจเช็คไฟจากการไฟฟ้าผิดปกติและส่งสัญญาณให้ ATS สับไปรับไฟจากฝั่ง Gen เพื่อจ่าย Load และเมื่อไฟจากการไฟฟ้ากลับมาปกติก็จะสั่งให้ ATS สับไปรับฝั่งหม้อแปลงตามเดิม และสั่งดับ Gen โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันความเสียหายจากความผิดปกติของเครื่องยนต์ โดยจะสั่งดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ ดังนี้

- ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าปกติ
- อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำสูงกว่าปกติ
- เครื่องยนต์มีความเร็วสูงเกินปกติ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประกอบด้วย

1. Oil Filter ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ควรตรวจเช็คบ่อยๆและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ทำ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพราะเมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้ว จะมีสิ่งสกปรกส่วนหนึ่งเหลืออยู่ในใส้กรองน้ำมันเครื่องที่ผสมผสานกับน้ำมันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมันเครื่องใหม่สกปรก และอายุการใช้งานน้อยลง
2. Fuel Filter ใส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งมาจากถัง มาเครื่องยนต์จะมีสิ่งสกปรก เช่น สนิม หรือฝุ่นผง ถ้าใช้น้ำจันเกือบหมด บั๊มน้ำจะดูดเอาตะกอน

กันถึงน้ำมันเข้าไปด้วย ถ้าไม่มีไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งสกปรกเหล่านี้จะไปอุดตันตามส่วนต่างๆ ทั้งยังก่อให้เกิดการขัดสีจนเครื่องยนต์สึกหรอได้ด้วย

3. Air Filter ไส้กรองอากาศ สกัดกั้นฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในอากาศไม่ให้เข้าเครื่องยนต์ โดยจะไปอุดตันอยู่บริเวณไส้กรอง เป็นการลดปริมาณอากาศที่จะเข้าสู่เครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์บริโภคน้ำมันมากทั้งยังเก็บปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์มากด้วย จึงควรถอดไส้กรองมาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่เมื่อสกปรก
4. Radiator หม้อน้ำ เป็นที่ระบายอากาศถ่ายเทความร้อนออกไปด้วยใบพัดขนาดใหญ่
5. Fuel Pump ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังส่งไปยังหัวฉีดของเครื่องยนต์
6. Water Filter ตัวกรองน้ำของระบบ ระบายอากาศ หรือตัวกรองน้ำของหม้อน้ำ
7. Starter Motor ตัวสตาร์ทเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ติด สตาร์ทมอเตอร์จึงหยุดทำงาน
8. ชุดควบคุม ใช้ควบคุมการทำงานทั้งหมดของตัวเจนเนอเรเตอร์
9. ตู้เบรกเกอร์ขนาดกระแส 800A ปรับค่าได้ 600-800 A
10. แบตเตอรี่น้ำ Ah ขนาดแรงดัน 12 V ใช้จำนวน 2 ลูกแรงดัน 24 V
11. ถังน้ำมัน ขนาด 1800 ลิตรความจุปกติอยู่ที่ 1200 ลิตร



รูปที่ 4.13 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)



เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สามารถใช้งานเครื่องได้ 2 สถานะความเหมาะสมคือ

1. Manual Mode ผู้ใช้งานสั่งเดินเครื่องด้วยมือหน้าเครื่อง ใช้งานกรณีไม่มีชุดควบคุมระยะไกล ชุดควบคุมอัตโนมัติ (ATS) หรือต้องการสั่งเดินเครื่องโดยทันทีไม่ผ่านชุด ATS ขั้นตอนการใช้งานดังนี้
  - 1.1 ตรวจสอบ Generator ให้พร้อมเดินเครื่อง หมุนสวิตช์ควบคุมหลักไปที่ตำแหน่ง Manual Mode
  - 1.2 เมื่อถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม Generator จะเดินเต็มรอบที่ใช้งานที่ 1500 รอบต่อนาที Generator สามารถใช้งานได้
  - 1.3 เมื่อต้องการเลิกใช้งาน สามารถหยุดเครื่องโดยกดปุ่ม Manual Run/Stop อีกครั้ง Generator จะเริ่มลดรอบเครื่องลงและเดินรอบต่ำอีกประมาณ 1 นาทีถึง 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนประมาณ  $38^{\circ}\text{C}$ ) จึงดับลง
2. Auto Mode ผู้ใช้งานสามารถสั่งเดินเครื่องจากพื้นที่อื่น หรือใช้ร่วมกับชุด ATS เพื่อเดินเครื่องอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง ขั้นตอนการใช้งานดังนี้
  - 2.1 ตรวจสอบ Generator ให้พร้อมเดินเครื่อง หมุนสวิตช์ควบคุมหลักไปที่ตำแหน่ง Auto Mode
  - 2.2 รอคำสั่งเดินเครื่องจาก ATS (Standby Auto)
  - 2.3 เมื่อสั่งการเดินเครื่องจาก ATS Generator จะเดินเครื่องรอบใช้งานทันที (3 วินาที)
  - 2.4 Generator พร้อมใช้งาน (On Load)
  - 2.5 เมื่อมีการสั่งการหยุดเดินเครื่องจาก ATS Generator จะเดินรอบต่ำอีกประมาณ 5 นาที จึงดับ มีการลดความร้อนก่อนดับเครื่อง (Cool down) ประมาณ 5 นาที

#### 4.4 แผงไฟฟ้าย่อย DB และ Consumer

DB (Distribution Board) คือ แผงไฟฟ้าย่อยที่ไฟรับมาจาก MDB เพื่อมาจ่ายให้กับโหลด ในชั้นห้องพักภายในตู้จ่ายไฟรอง (Distribution Board) จะมีหางปลา (Lug) ต่อสายซึ่งใช้ต่อกับสายนเมนทั้ง 3 เฟสเข้ากับเมนเบรกเกอร์และ terminal สำหรับต่อสายนิวทรัล โดยมีเบรกเกอร์ค่ากระแสฟัด 50 A ขนาดบัสบาร์ 50 A เป็นตัวควบคุมหลักในการจ่ายกระแสผ่านบัสบาร์ไปยังเบรกเกอร์ลูกย่อย

เพื่อป้องกันหลายวงจรรวมเบรกเกอร์ลูกย่อยทั้งหมดการติดตั้งตู้จะอยู่ในห้องไฟฟ้าประจำชั้นของห้องพักและสามารถป้องกันไฟรั่วได้ โดยกระแสใช้งานทั้งหมดไม่ควรเกิน 80% ของพิกัด



รูปที่ 4.15 แผงไฟฟ้าย่อย

คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) หรือเรียกว่าแผงเมนไฟฟ้าเป็นแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(หรือแผงเมนไฟฟ้า)โดยต่อกับไฟฟ้าเฟสเดียวภายในประกอบด้วยเบรกเกอร์เมน(Main Circuit Breaker) เบรกเกอร์ย่อย(Branch Circuit Breaker) บัสบาร์นิวทรัล (Neutral Busbar) และบัสบาร์กราวด์ (Ground Busbar) จำนวนเบรกเกอร์ย่อยจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยที่ห้องพักของสำนักงานโดยจะมี 8 วงจร และจ่ายไฟให้กับวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้อง โดยภายในตู้คอนซูมเมอร์มีการเพื่อเบรกเกอร์ย่อยไว้ 3 ตัว สำหรับโหลดในอนาคค



รูปที่ 4.16 คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit)

การติดตั้งเบรกเกอร์ลงในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) ต้องเปิดฝาครอบออกก่อน แล้วจึงเสียบเมนเบรกเกอร์ลงในช่องด้านซ้ายสุดซึ่งสายมีไฟ (สาย Line) จะต่ออยู่ด้านขวาของเบรกเกอร์ ส่วนสายนิวทรัลจะต่อด้านซ้ายมือของเบรกเกอร์ ถ้าหากต่อผิดจะทำให้มีไฟฟ้าค้างในวงจร เพราะเบรกเกอร์จะตัดสายนิวทรัลแทนซึ่งมีอันตรายมาก จุดต่อจะมีตัวอักษร L กับ N

กล่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า RCU (Guest Room Control หรือ Room Control Unit) เป็นระบบพื้นฐานที่ติดตั้งภายในห้องของสำนักงานทั่วไป (โดยจะติดตั้งซ่อนอยู่ภายในตู้เอกสาร) คือใช้สำหรับระบบควบคุมการเปิดปิดระบบส่องสว่างและเปิดปิดระบบปรับอากาศควบคุมปรับเปลี่ยน (ลดเพิ่ม) อุณหภูมิหรือระดับความแรงของพัดลมแอร์ ได้ โดยสะดวก ทั้งยังใช้เชื่อมต่อกับสวิทช์ หรือ Key Card

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker : CB) ทำหน้าที่เป็นสวิทช์สำหรับเปิดปิดวงจร โดยจะเปิดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดภาวะผิดปกติขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้กำลังเกิน (Overload) หรือการลัดวงจร (Short Circuit) หลังจากทำการแก้ไขสิ่งผิดปกติออกพร้อมเรียบร้อยแล้วก็สามารถสับไฟเข้าให้ใช้งานต่ออีกได้

อุปกรณ์ไฟฟ้าการทดสอบเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วไหลลงดินโดยใช้เครื่องตรวจสอบเบรกเกอร์ตัวไฟรั่วไหลหรือ ELCB Tester คือมิเตอร์ที่ใช้วัดเบรกเกอร์แบบ RCD หรือ ELCB โดยจะวัดค่าเวลาในการตัดวงจรว่ามีเวลาเท่าไรเมื่อมีกระแสไฟรั่วไหลเกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบการทำงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด

- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง
- มีหลอด LED 3ดวง สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้า
- เลือกลมุมเฟสที่จะวัดได้ทั้งที่ 0 และ 180 องศา โดยใช้สวิทช์เลือกเพื่อการอ่านค่าที่รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
- แสดงเวลาตัดวงจรด้วยตัวเลขขนาดใหญ่
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ RCD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด
- มีวงจรจ่ายกระแสคงที่ ทำให้ค่าที่อ่านได้มีความถูกต้องแม้ในสภาวะไฟตก
- แสดงการกลับขั้วสายไฟและสายนิวทรัลได้





รูปที่ 4.17 เครื่องตรวจสอบเบรกเกอร์ตัวไฟรั่วไหล (ELCB Tester)

#### 4.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์ และเต้ารับ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) เป็นงานระบบที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้ถ้าออกแบบแสงสว่างอย่างเหมาะสมแสงสว่างสำหรับสำนักงานจะเน้นให้ความสว่างมากเพื่อสะดวกต่อการทำงานเหมาะกับการทำงานทั่วไปและช่วยสร้างความปลอดภัยเช่นไฟที่จอตลอด ไฟตามแนวรั้วเป็นต้นระบบไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักงานอาจแบ่งได้ 2 ส่วน คือ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของห้องทำงานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างของส่วนกลางโดยระบบไฟฟ้าแสงสว่างของห้องทำงานจะรับไฟฟ้าจากแผงไฟฟ้าย่อยที่มีอยู่ในแต่ละห้องโดยจะมีชุดควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างจึงจะได้รับจากแผงไฟฟ้าย่อย

การที่จะทำให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าได้นั้นในวงจรจะต้องประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับป้อนแรงดันและกระแสให้กับหลอดผ่านสายไฟฟ้าโดยที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจะเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรงจึงจะต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น 12 V หรือ 5 V ตามที่หลอดไฟต้องการที่ใช้ไฟฟ้าก็โวลต์แล้วส่งต่อมายังสายไฟฟ้า คือ ไลน์ (Line) และ นิวทรัล (Neutral) ไลน์เป็นสายไฟที่มีไฟฟ้า ส่วนนิวทรัลเป็นสายดินไม่มีไฟฟ้า

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกระบอกยาวเป็นฟลูออเรสเซนต์แบบฟลักซ์การส่องสว่างสูงหลอดประเภทนี้จะต้องใช้ร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ซึ่งการใช้แบบให้แสงสว่างทั่วบริเวณโดยโครมไฟจะติดตั้งกระจายอย่างสม่ำเสมอบนเพดานทำให้สว่างเกือบเท่ากันตลอดพื้นที่สถานที่ที่ใช้ เช่นห้องไฟฟ้าห้องแม่บ้าน ที่จอตลอด เป็นต้น



รูปที่ 4.18 การติดตั้ง โคมตะแกรง (Fin Louver Type)

หลอดแอลอีดี LED เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีการเปล่งแสงและถูกควบคุมการกระจายแสงด้วยเลนส์ที่เคลือบไว้เมื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายแสงไฟฟ้ากระแสทกอิเล็คตรอนจะผ่านไปตามอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทำให้เกิดแสงออกมาตามความถี่ของแสงมีข้อดีคือขนาดเล็กระบายความร้อน การสิ้นเปลืองสูงเปิดปิดได้บ่อยครั้งอายุยาวนานมีประสิทธิภาพผลด้านแสงสูง

โคมไฟดาวน์ไลท์ (Down Light) มีหน้าที่ให้แสงสว่างใช้กับหลอด LED เป็นโคมส่องเฉพาะจุดฝังฝ้าสามารถที่จะปรับมุมได้ถอดออกและใส่หลอดจากด้านบน โดยทั่วไปจะอายุการใช้งานอยู่ที่ 25,000 ชั่วโมงใช้ประกอบกับหม้อแปลงไดร์เวอร์สำหรับดาวน์ไลท์แรงดันเข้า (Input) AC100-240V กระแสไฟฟ้าออก (Output) DC9-12 V300 MA



รูปที่ 4.19 โคมไฟดาวน์ไลท์ (Down Light)

ไฟเส้น (LED Ribbon Strip) เป็นไฟซ่อนลิ้นฝ้าใช้ตกแต่งภายในด้วยเทคโนโลยีของเม็ดแอลอีดีทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่าหลอดที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน โดยมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 50,000




ชั่วโมงใช้ไฟแรงดัน 12V กินอยู่ที่ 14.4 วัตต์ ต่อ 1 m จะทำให้ใช้งานได้ยาวนานและให้แสงที่สวยงาม

สวิตช์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร คือ อุปกรณ์ปิดเปิดกระแสไฟฟ้าเป็นสวิตช์ 2 ทางแบบกระดกที่ใช้การกดเมื่อต้องการเปิดหรือปิดสวิตช์ และยังมีสวิตช์อีกชนิดหนึ่งคือสวิตช์บันไดหรือสวิตช์ 3 ทางคือเอา L สายเส้นที่มีไฟต่อเข้ากับ C โดยสาย N ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไว้แล้วซึ่งสวิตช์ 2 ตัวนี้สามารถจะปิดหรือเปิดวงจรจากตัวใดก็ได้



รูปที่ 4.20 สวิตช์ (Switch)

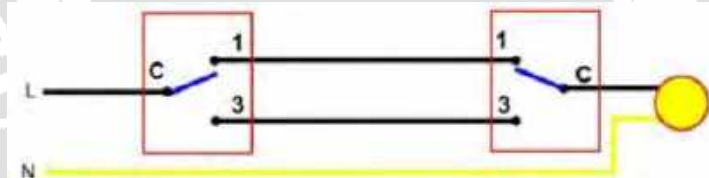


รูปที่ 4.21 ลักษณะการต่อสวิตช์บันไดหรือสวิตช์ 3 ทาง



รูปที่ 4.22 การวัดระดับการติดตั้งสวิตช์ด้วยระดับน้ำ

สวิทช์ไฟภายในห้องทำงานเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนสถานีจ่ายไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันติดตั้งปลั๊กและสวิทช์ไฟในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานควรติดตั้งสวิทช์ในระดับความสูงที่ 0.3 m ขึ้นไปและระดับความสูงที่ 1.1 m ขึ้นไประดับของปลั๊กไฟเป็นระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เต้ารับไฟฟ้า (Socket Outlets หรือ Receptacle) หรือปลั๊กตัวเมียขั้วรับสำหรับหัวเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นบริภัณฑ์ซึ่งติดตั้งไว้เพื่อความสะดวกกับการใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้าติดตั้งแบบติดอยู่กับผนังโดยเต้าที่รับใช้งานทั่วไป 1-3 เต้ารับ โดยในทางการคำนวณโหลดให้คำนวณโหลดจุดละ 180 VA ส่วน 4 เต้า ให้ใช้ 360 VA เต้ารับหรือเรียกกันทั่วไปว่า ปลั๊ก โดยปลั๊กที่ใช้ในห้องทำงานมีปลั๊กเดี่ยวและคู่

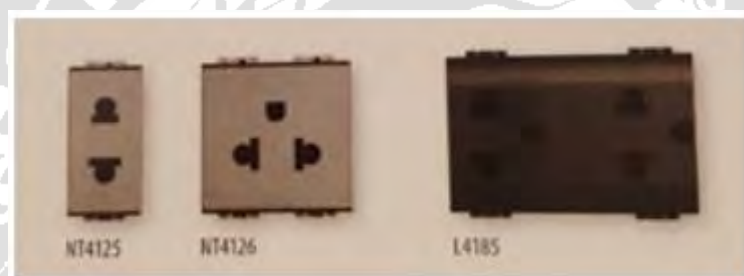

รูปที่ 4.23 เต้ารับไฟฟ้า (Outlets)



รูปที่ 4.24 ฝาครอบกันน้ำ

อุปกรณ์ทดสอบเต้ารับไฟฟ้าตรวจสอบความถูกต้องในการต่อสายไฟฟ้าเข้าเต้ารับจะต้องมีสายไฟ สายนิวทริล และ สายกราวด์ ครบทุกเส้น โดยอุปกรณ์ทดสอบจะแสดง LED สีส้มติด 2 ดวง

ถ้าหากอุปกรณ์ทดสอบแสดง LED ติดที่ต่างจากนี้อาจเป็นเพราะสายไฟฟ้าขาดหลวมหรือหลุดที่จุดต่อสาย เป็นต้นทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วที่เต้ารับและเป็นอันตรายกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้



รูปที่ 4.25 อุปกรณ์ทดสอบเต้ารับไฟฟ้า (Easy Check Outlet)

#### 4.6 การเดินสาย (Wiring)

การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดีควรคำนึงถึงการออกแบบการเดินสายให้ระบบนั้นทำงานได้สมบูรณ์และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ การออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและจะต้องรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสายไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินท่อย่อยสายรางเดินสายและเครื่องประกอบเป็นต้น หากลงมือปฏิบัติโดยขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้วย่อมนำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

สายไฟฟ้าอุปกรณ์นำกระแสไฟฟ้าให้จากแหล่งจ่ายไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวน ฉนวนมักผลิตจาก PVC เนื่องจากมีลักษณะ ที่ยืดหยุ่นนอกจากนี้ฉนวนที่หุ้มสายอาจเป็น ยาว สายถักอลูมิเนียม (ใช้งานควบคุมเช่นเดินสายไฟในตู้ควบคุมเพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่นต่างๆ) เนื่องด้วยราคาค่อนข้างถูกมีให้เลือกหลายขนาดในการเลือกใช้สายไฟฟ้านั้นต้องใช้ เฉพาะสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการติดตั้งใช้งาน ขนาดของสายไฟฟ้าต้องใช้สายตัวนำทองแดงให้เหมาะกับขนาดแรงดันไฟฟ้าและเลือกใช้สีฉนวนสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน

ตารางที่ 4.3 ขนาดสายไฟฟ้าต่อการทนกระแสไฟฟ้า

ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสาย (ตร.มม.)	ทนกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	การนำไปใช้งาน
0.5	4	สายต่อชั่วคราว (ปัจจุบันไม่นิยมใช้)
1.0	6	ดวงโคม
1.5	8	สายปลั๊ก
2.5	14	สายเมนวงจรแสงสว่าง
4.0	19	สายเมนย่อยภายใน
6.0	27	สายเมนภายใน
10	35	สายเมนภายนอก

เครื่องประกอบหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเดินสายซึ่งใช้ร่วมต่อสายต่างๆเช่นท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล เป็นต้น เครื่องประกอบสามารถแบ่งได้ ดังนี้

- กล่องไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินสายสำหรับจุดต่อไฟฟ้าของอุปกรณ์ (Outlet Box) ต่อสาย กล่องแยกสาย
- กล่องดึงสายจะใช้ในการดึงสายที่ต้องเปลี่ยนทิศทางเดินสายช่วยลดช่วงความยาวในการดึงสายมีทั้งชนิดดึงตรง (Straight Pull) และดึงเป็นมุม (Angle Pull)
- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย เช่น ข้อต่อ ข้อต่อยึด บุชชิง ข้องอ และตัวจับยึด

วายนัท (Wire Nut) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายไฟฟ้าลักษณะการใช้งานคือต้องบิดสายตีเกลียวเข้าหากันทั้ง 2 สายแล้วสวมหมุนวานนัท (Wire Nut) ขนาดของวายนัทจะมีอยู่ 3 ขนาดที่ใช้งานกับสายไฟฟ้าขนาด 1.5 2.5 และ 4  $mm^2$  หลังจากบิดตีเกลียวของสายทั้ง 2 สายแล้วควรพันเทปอย่างน้อย 1 รอบเพื่อป้องกันอันตรายแล้วค่อยสวมบิดวายนัทเข้าไป

แผงผังไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบจะต้องทำขึ้น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือทำแผนผังอุปกรณ์ไฟฟ้า (Component Plan) ขั้นตอนที่สองคือแผนผังการเดินสายไฟฟ้า (Wiring Plan)

แผนผังอุปกรณ์ไฟฟ้าคือแบบแสดงตำแหน่งโดยประมาณที่คิดว่าดีที่สุดของตัวรับไฟฟ้าดวง โคม และสวิตช์เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้นแผนผังอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องทำให้ง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อ บอกถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องการในพื้นที่นั้นๆ

แผนผังการเดินสายไฟฟ้าหลังจากที่ได้กำหนดตำแหน่งของตัวรับดวงโคมและสวิตช์ลงใน แผนผังอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วจึงเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้าเพื่อสามารถแบ่งกลุ่มของอุปกรณ์ไฟฟ้าออก ให้ชัดเจนเป็นวงจรความจำเป็นในการทำแบบการเดินสายไฟฟ้าก็เพื่อกำหนดจำนวนอุปกรณ์เป็นสิ่ง ที่คุ้มค่าเพราะทำให้ทราบปัญหาในการเดินสายไฟฟ้าก่อนการทำงานจริงและลดจำนวนสายไฟฟ้าที่ ต้องการลง

ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารต่างๆสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการอธิบายความหมาย และความต้องการของการติดตั้งระบบไฟฟ้าคือแบบไฟฟ้า (Electrical Drawing) การอ่านแบบไฟฟ้านั้นจะต้องแปลความหมายสัญลักษณ์ชนิดต่างๆ โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความ เข้าใจในการกำหนดพิถีพิถันมาตรฐานแบบทางไฟฟ้านั้นมีหลายประเภทเช่นแบบไดอะแกรมเส้น เดียว,แบบตู้จ่ายไฟหลัก MDB แบบแผงจ่ายไฟ แบบผังไฟฟ้า เป็นต้น จุดประสงค์ของแบบ ไดอะแกรมเส้นเดียว

1. ทราบแนวทิศที่มาของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และวิธีการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังปลายทาง
2. ทราบชนิดและขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญในระบบไฟฟ้า
3. แสดงชนิดของโหลดต่างๆในระบบไฟฟ้า
4. สามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าที่มาจากแหล่งจ่ายไฟได้อย่างถูกต้อง

การเดินสายในรางเดินสายไฟฟ้า (Wire ways) การใช้รางเดินสายได้เฉพาะการติดตั้งในที่เปิด โลงที่สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดความยาวของรางเดินสายการติดตั้งต้อง มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายหลังจากติดตั้งการเดินสายในแนวดิ่งต้องมีการจับยึดสาย จุดปลายรางเดินสายต้องปิด

การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเหนือฝ้าเพดานจะเดินท่อสายไปก่อนซึ่งท่อจะเกาะไปตามแนว ผนังเสาคานแล้วทิ้งปลายสายไว้ในจุดที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เมื่อติดตั้งแผ่นฝ้าแล้วจึงจะทำการหา ปลายสายที่ทิ้งไว้เพื่อทำการติดตั้งบริภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง

#### 4.7 การต่อลงดิน (Grounding)

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าการต่อลงดินมีจุดประสงค์เพื่อจำกัดแรงดันเกินซึ่งอาจเกิดจากฟ้าผ่าช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง คือ จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์หรือนิวทรัล) ต้องอยู่ด้านในข้างของเครื่องตัดวงจรตัวแรกขงตู้เมนสวิตช์ จุดต่อลงควรต้องมีมากกว่า 1 จุด สายดินละสายเส้นศูนย์สามารถกันได้เพียงแห่งเดียวที่จุดต่อลงดินภายในตู้เมนสวิตช์ห้ามต่อกันในที่อื่น ๆ อีกการทดสอบหลักดินสำหรับหลักดินที่ตกลงไปในพื้นดินนั้น ก่อนจะติดตั้งสายต่อหลักดินควรทำการทดสอบหลักดินที่โผล่พื้นดินมามีความแข็งแรงพอประมาณ และในส่วนของ การทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้าเป็นวิธีการทดสอบที่ต้องใช้เครื่องมือวัดค่าความต้านทานของหลักดิน เรียกว่า Earth Tester Meter หรือ Earth Resistance Tester โดยหลักดินที่ได้มาตรฐานต้องมีค่าไม่เกิน  $5 \Omega$



รูปที่ 4.26 อุปกรณ์การวัดความต้านทานดิน Earth Tester Meter

ระบบหลักดินที่ตอกลึกเข้าไปในดิน ซึ่งสายต่อหลักดินจะต้องไม่มีการตัดต่อใดๆ โดยการต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีการต่อหลักดินด้วยชุดเบ้าหลอมหลักดิน Exothermic Welding ดังในรูปที่ 4.58



รูปที่ 4.27 การต่อหลักดินด้วยชุดเบ้าหลอมหลักดิน (Exothermic Welding)

ค่าความต้านทานดินถ้ามีค่าสูงเกินมาตรฐานต้องตอกแท่งหลักดินเพิ่มเหนือทำการต่อสายดินเข้ากับโครงสร้างอาคารโดยการใส่แคลมป์เพื่อจับยึดสายให้ต่อกับเหล็กโครงสร้างใต้อาคารเพื่อให้ค่าความต้านทานดินน้อยลง หรือทำให้ค่าความต้านทานเป็น  $0 \Omega$



รูปที่ 4.28 การต่อสายเข้ากับโครงสร้างอาคาร

#### 4.8 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm System) หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้คือระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆตามความเหมาะสมเช่น Smoke Detector , Heat Detector , Manual Pull Station (Manual Call Point) เป็นต้นซึ่งจะทำให้สามารถรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้เพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้นสำนักงานได้ติดตั้งถังสูงและปั้มน้ำเพื่อจากจ่ายน้ำโดยรอบอาคารนอกจากนี้สำนักงานยังได้ติดตั้งระบบดับเพลิงที่ดับเพลิง ระบบฉีดน้ำแบบอัตโนมัติ

#### ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component)

##### 1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply)

ชุดจ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของเหล่านี้อจ่ายไฟมาเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ปฏิบัติงานของระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะที่ไฟปกติดับ

##### 2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด

ประกอบด้วย



1. ชุดจ่ายไฟ
  2. แผงควบคุม
  3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ
  4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ
3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)

เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล ได้แก่สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด
2. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่มีปฏิกิริยาไวต่อสภาวะตามระยะต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส
4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง

หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำงานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม (FCP) แล้ว (FCP) จึงส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ง ไชเรน ไฟสัญญาณ เป็นต้น

5. อุปกรณ์ประกอบ

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิง โดยจะถ่ายยทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น เช่น

- 5.1 ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำงานของระบบบังคับลิฟต์ลงชั้นล่าง การปิดพัดลมในระบบปรับอากาศเปิดพัดลมในระบบระบายอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ การควบคุมเปิดประตูทางออกเปิดประตูทางหนีไฟปิดประตูกันควันไฟควบคุมระบบกระจายเสียงและการประกาศแจ้งข่าวเปิดระบบดับเพลิง เป็นต้น
- 5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทำงานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เช่น จากระบบพ่นน้ำบับดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น





รูปที่ 4.29 แผงควบคุม



รูปที่ 4.30 อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่ง



รูปที่ 4.31 สายไฟฟ้าทนความร้อน



รูปที่ 4.32 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด (Manual Push Station)

สำนักงานมีระบบมากกว่า 5 โชนจึงต้องมีเจ็ทโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุกับห้องควบคุมของสำนักงานเพื่อรายงานสถานการณ์และสั่งให้เปิดสวิตช์ General Alarm ให้กระดิ่งดังทุกโชนการกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์แจ้งสัญญาณในระดับที่ได้ยินชัดเจนทุกคน



รูปที่ 4.33 เจ็ทโทรศัพท์


อุปกรณ์ตรวจจับควัน จัดเป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัยหรือเรียกกันว่า อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ใช้แบบโฟโตรีเลคตริก โดยตรวจจับควันที่มาจากการเผาไหม้และสามารถตรวจจับความร้อนได้สำหรับการเกิดเพลิงไหม้ทั้งแบบที่ค่อยๆลามช้าๆและเพลิงไหม้ประเภทเกิดเปลวไฟอย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยป้องกันเหตุเพลิงไหม้ไม่ให้เกิดความเสียหายมาก และเตือนให้รับทราบถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 4.34 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

การตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยจะมีขอบเขตในการตรวจสอบดังนี้ ทดสอบการทำงานของแผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อแสดงผลการตรวจจับควันและความร้อน ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองของชุดควบคุม ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) โดยการใช้สเปรย์ควันเทียมทดสอบควันเทียมที่พ่นออกมาจะระเหยหมดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบบนอุปกรณ์ตรวจจับควันเมื่อทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจับควันแล้วนำอุปกรณ์กลับคืนที่ตำแหน่งเดิมเพื่อความถูกต้องในการตรวจจับของอุปกรณ์และเพื่อความถูกต้องในการระบุตำแหน่งตามที่ได้ลงโปรแกรมไว้ในแผงควบคุม

อุปกรณ์ตรวจจับการไหลของน้ำเพื่อแจ้งเหตุกรณีมีน้ำไหลในระบบท่อน้ำดับเพลิง กับอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะวาล์วเป็นอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ในการมาเชื่อมต่อทำงานร่วมกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยอุปกรณ์ควบคุมส่งการฉีดน้ำใน โซนที่อุปกรณ์ตรวจจับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยระบบมีท่อน้ำขึ้นท่อน้ำหนึ่งที่ต้องจ่ายน้ำสำหรับระบบหัวฉีดอัตโนมัติที่ต้องทำงานต่อระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจจับการไหลของน้ำกับอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะวาล์วของแต่ละชั้นภายในสำนักงาน

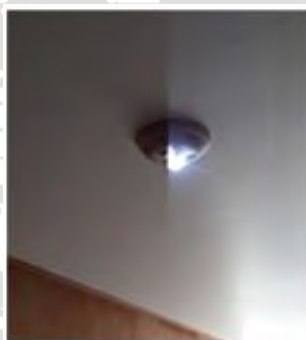

รูปที่ 4.35 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง

ไฟฉุกเฉินมีสถานะการทำงาน คือจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับซึ่งการติดตั้งเป็นแบบติดผนังหรือกำแพงมีระบบป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ

ไฟฟ้าทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นหลอดไฟเป็น LED แบตเตอรี่เป็นแบบชนิดแบตเตอรี่แห้ง แรงดันไฟเข้าเครื่อง AC 220V ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมด 10-15 ชั่วโมง



รูปที่ 4.36 ลักษณะแสงสว่างของไฟฉุกเฉิน



## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลงานโครงสร้าง

การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 กับ บริษัทเจนพาวเวอร์ อินจิเนียรส์ จำกัด ซึ่งทางบริษัทนั้นได้ปฏิบัติงาน ณ โครงการไอล่าวันเป็นสำนักงานสูง 27 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) โดยงานที่ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ได้ไปปฏิบัติคือ การเดินท่อร้อยสาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแสงสว่างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตรวจสอบระบบของตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งวงจรร้อยและต่อสายวงจรร้อยภายในห้องพักโดยทำการศึกษาวิธีการทำงานของระบบต่างๆ จากหน้างานจริงโดยการคิดวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาจากอุปสรรคที่ได้ประสบ หากแก้ไขยังไม่ได้ให้นำข้อสงสัยมาปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ได้เรียนรู้การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสามารถคำนวณหาระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้
2. มีความเข้าใจในกานปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
3. มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติงาน
4. สามารถติดต่อประสานงานร่วมกับบุคลากรในองค์กรได้
5. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

#### 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

##### 5.2.1 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจ

การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำยังได้พบปัญหาขณะปฏิบัติงาน และ วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผู้จัดทำพบ มีรายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ปัญหาที่ไ้พบและวิธีแก้

ปัญหาที่พบ	วิธีแก้
โครงการก่อสร้างมีอันตรายหลายอย่าง และ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากมีความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน	จัดการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยทุกสัปดาห์ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวมีการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก	โครงการก่อสร้างอาจมีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานต้องมีผู้รู้ทางด้านภาษานั้นๆ ในการสื่อสารเพื่อให้สะดวกการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ SAFETY มีการเสื่อมสภาพเนื่องจากถูกใช้มาเป็นเวลานาน	ต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ SAFETY ก่อนนำไปใช้งานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

### 5.2.2 ข้อเสนอแนะ

การออกแบบที่ดีนั้นควรออกแบบรายละเอียดให้สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อการแก้ไขน้อยที่สุดถ้าหากประสบปัญหาทางโครงสร้างที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็จะทำให้การติดตั้งระบบทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเช่น การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าโครงสร้างไม่มีพื้นที่ให้สามารถที่จะวางท่อร้อยสายจึงทำให้ต้องมีการแก้ไขงานส่วนโครงสร้างนั้นๆเพื่อให้มีพื้นที่ในการวางท่อได้เพียงพอในแนวตรงถูกต้องและหากพบปัญหาเช่นนี้ก็จะทำให้กระทบต่อระยะเวลาในการทำงานที่จะต้องใช้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นและเกิดความสิ้นเปลืองต่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น

ระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) นั้นควรมีระบบอำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยควรจะเน้นกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบในการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เช่น สวมหมวกนิรภัยสวมใส่ถุงมือใส่รองเท้าเซฟตี้และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการขึ้นนั่งร้านโดยการออกไปปฏิบัติงานนอกตัวอาคารจำเป็นต้องใส่ชุดกันตกจากที่สูง หรือเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นทางระบบความปลอดภัย (Safety) ความมีอุปกรณ์ป้องกันในบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุควรมีบุคลากรที่ทำงานด้านระบบความปลอดภัย (Safety) ให้เพียงพอที่คอยดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงและต้องไม่ละเลยต่อความรับผิดชอบ โดยจะต้องยึดหลักการที่ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเพื่อที่จะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) นั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยมากที่สุด

## บรรณานุกรม

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. (2559). การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซตอนันต์ ศรีเอชเอ็น.
- ศุภี บรรจงจิตร. (2556). หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ บริษัทวี.พรีนซ์ (1991) จำกัด.
- สุเทพ ธรรมธร และ นายณรงค์ เหลียวพັນพงษ์. (ม.ป.ป.). การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน  
ณ โครงการไอร่า วัน. [ม.ป.ท.].




# ภาคผนวก









รูปที่ 1 รูปทรงอาคารของโครงการ

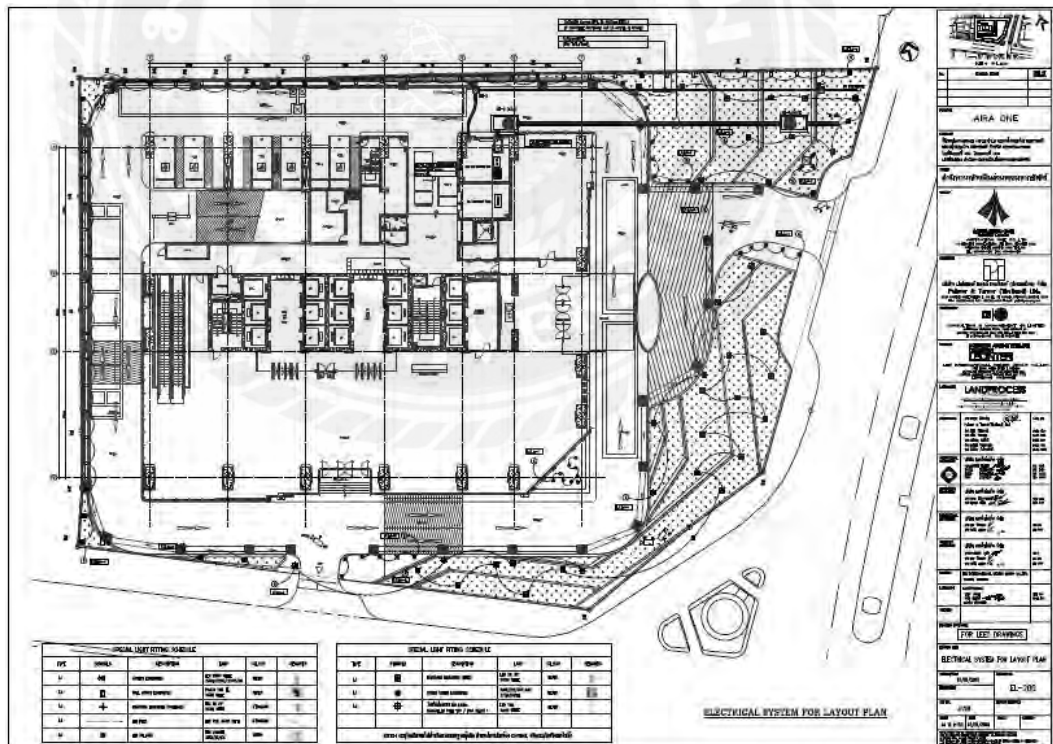

รูปที่ 2 วิธีทางเข้าสายไฟฟ้าแรงสูงและโทรศัพท์มาที่โครงการ

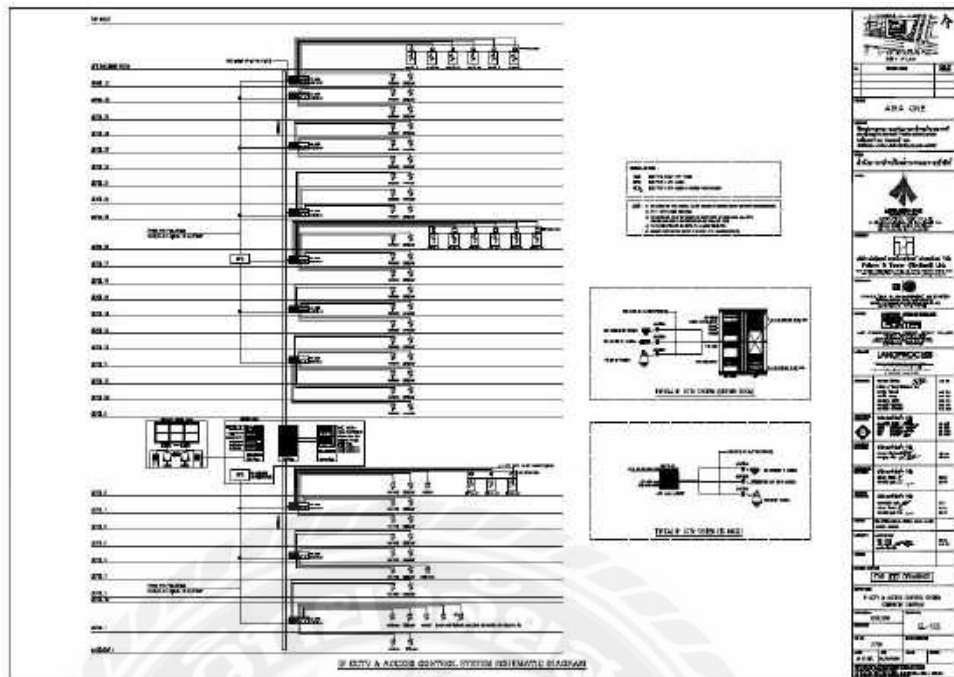


รูปที่ 3 ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมสำหรับMDB1 และMDB2

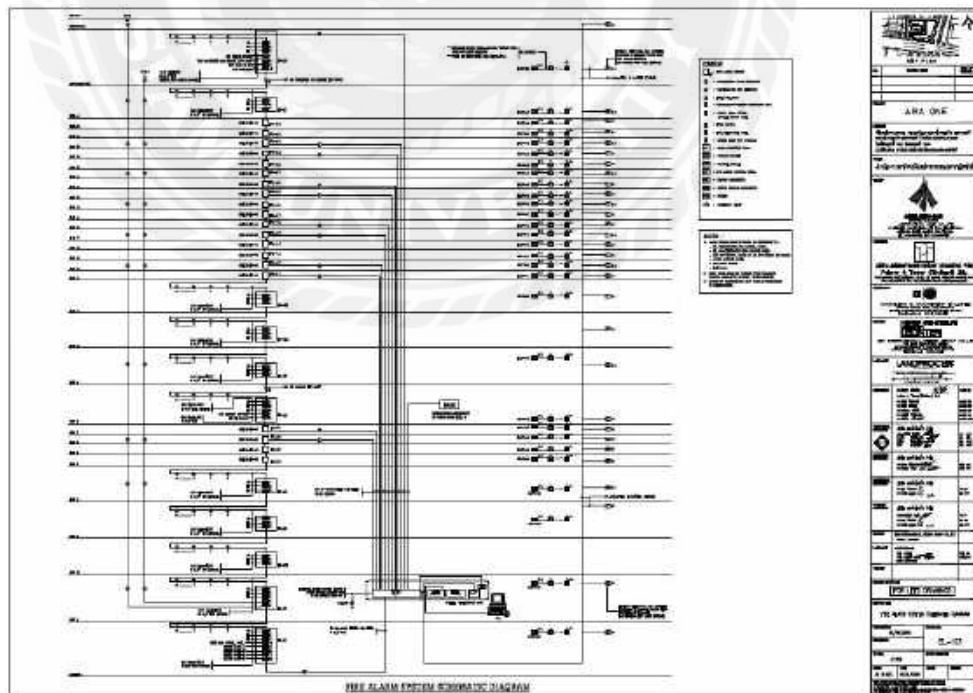

รูปที่ 4 ไรเซอร์ไดอะแกรมการจ่ายกำลังไฟฟ้า




รูปที่ 5 การติดตั้งรางเดินสายไฟเข้าแผงไฟฟ้าย่อย

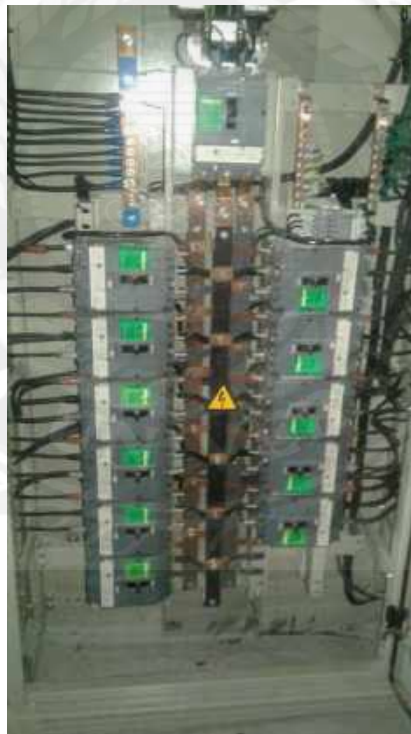

รูปที่ 6 การเข้าสายไฟภายในแผงไฟฟ้าย่อย



รูปที่ 7 เซอร์กิตเบรกเกอร์เมนของแผงไฟฟ้าย่อย

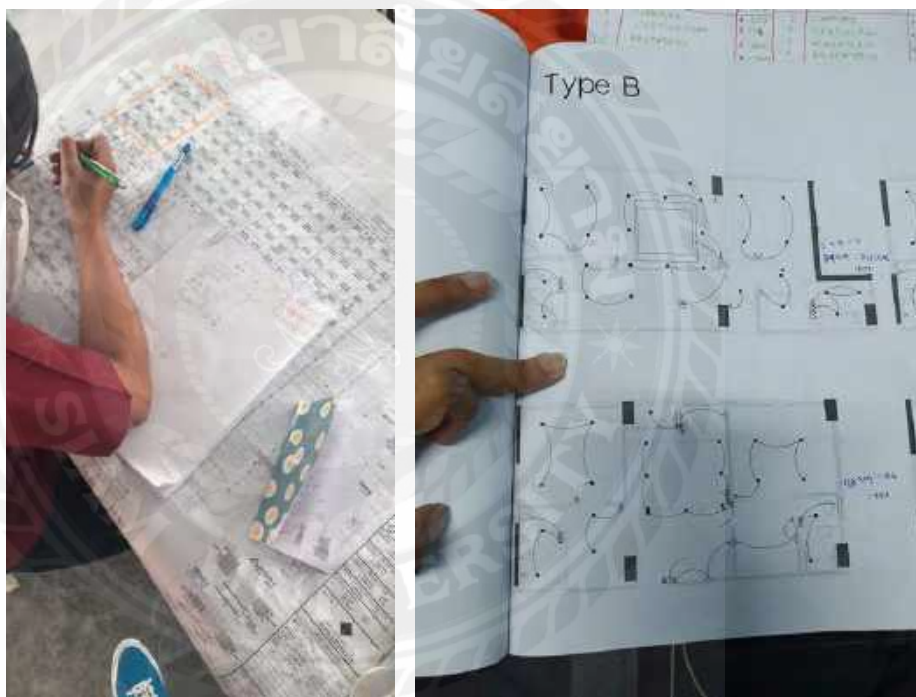

รูปที่ 8 ถอดแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า





Page C	Page B	1	2,3,4,5,6	7	8	รวม	รวม	Type K
0.6154	1.0818	0.7206	4.9824	4.9824	26.1578	4.7123	6.8947	16.2432
2.9175	2.825	0.7206	2.3991	2.3991	19.9879	1.1691	4.9123	1.4944
0.2621	1.8823	0.7206	4.6994	4.6994	4.9824	2.231	1.4944	1.1188
0.8151	0.6125	0.7206	25.1722	20.1722	2.3091	8.820	1.1188	1.1188
2.7722	1.0942	0.852	29.8627	29.8627	8.8927	6.2857	1.0825	1.0825
2.9024	1.0841	0.7206	1.2257	1.2257	4.8317	6.7206	1.0825	1.0825
1.4389	0.6022	0.7206	4.8317	4.8317	2.1728	5.0811	11.9212	11.9212
1.5065	3.516	0.7206	2.1728	2.1728	2.8266	4.6941	3.8946	3.8946
1.5506	2.2623	0.7206	2.8266	2.8266	2.1728	1.8946	1.8946	1.8946
4.140	2.3569	4.7694	2.1728	2.1728	2.9803	2.1728	1.8946	1.8946
1.8122	1.207	0.7206	2.9803	2.9803	7.1292	3.8946	1.8946	1.8946
2.9771	8.7335	4.2095	10.7118	10.7118		2.1837	2.1837	2.1837
	2.6564	0.9027				8.7823	8.7823	8.7823
	1.1402	0.7206				5.8208	5.8208	5.8208
	1.2125	0.6465						
	5.908	0.9181						
	4.1524	1.1717						
		2.3095						
		0.7605						
		0.7605						
		4.1180						
		2.7903						
		2.3152						
		4.3623						
		8.2220						

รูปที่ 9 ถอดสายและหาระยะของสายไฟ



รูปที่ 10 ดูแบบกับหน้างานจริง



รูปที่ 11 วัดตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์



รูปที่ 12 ตรวจสอบความถูกต้องของงานจริงเทียบกับแบบ



รูปที่ 13 อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลพนักงานที่ปรึกษา



รูปที่ 14 อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา



รูปที่ 15 อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำแนวทางการทำโครงการ



รูปที่ 16 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โครงการไอร่า วัน

## ผู้จัดทำ



ชื่อ – นามสกุล : นางสาวมลัักษณ์ ทองเงิน  
รหัสนักศึกษา : 5904200003  
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า  
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 10 ซอย เจริญนคร 24/1  
: แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด  
: กรุงเทพมหานคร 10600  
โทรศัพท์ : 061-9194445  
ประวัติการศึกษา  
2555-2558 มัธยมศึกษาปีที่ 6 : โรงเรียน นิยมศิลป์อนุสรณ์  
2559-2562 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขา  
: วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
: มหาวิทยาลัยสยาม